


ETA K 2800 F OOJR

171600


- Lüftungsflachgerät mit Gegenstromwärmetauscher
- Deckenmontage, Ausführung rechts
- Rahmenloses, doppelwandiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, isoliert
- Volumenkonstante EC Ventilatoren, Regelung integriert
- Elektrische Steckverbindungen, vorverdrahtet, vorkonfiguriert und werkseitig geprüft
- Ohne Heizung, ohne Kühlung, Paneelfilter F7/M5
- Konstruiert auf Basis VDI 6022

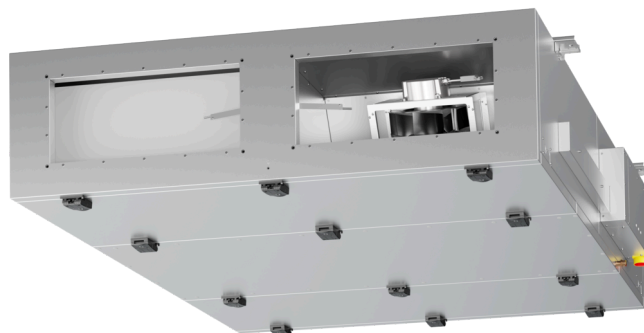

zur Produktseite


KENNFELD

Bezeichnung	Wert	Einheit
Volumenstrom	0	m³/h
Druck	0	Pa

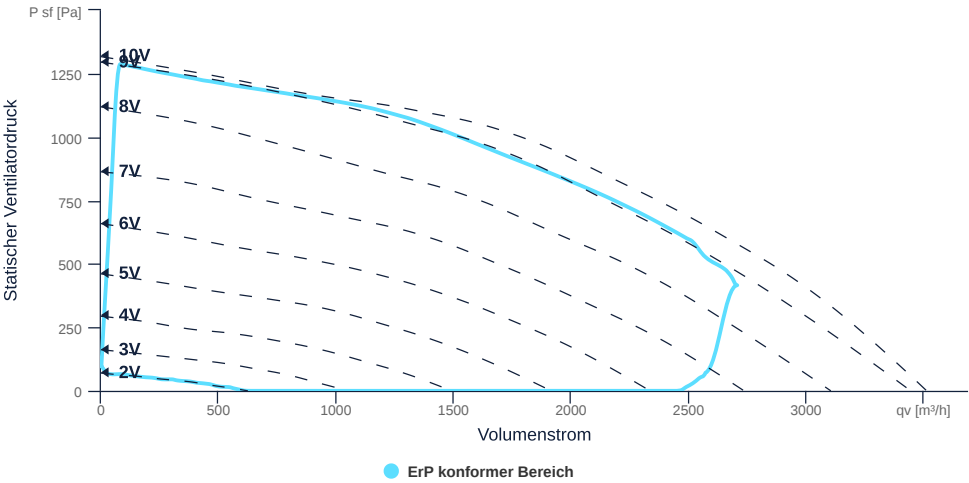

KENNFELD ABLUFT

Bezeichnung	Wert	Einheit
Volumenstrom	0	m³/h
Druck	0	Pa

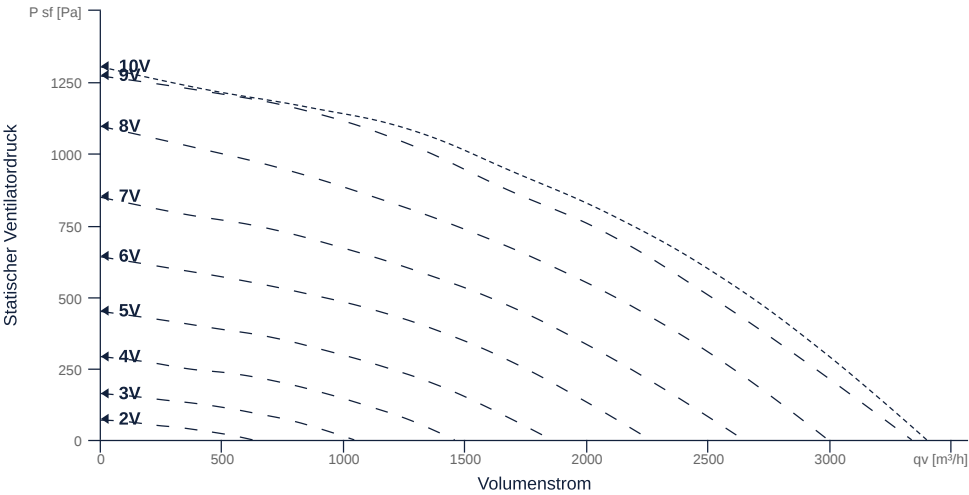

zur Produktseite

ALLGEMEINE DATEN

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Kennzeichnung	CE, UKCA		
Nennspannung (Gesamtgerät)	400	v	U _{rated}
Anschluss-Phasen (Gesamtgerät)	3~N		phase
Absicherung (Gesamtgerät)	6 A		fuse
Gehäusematerial	Stahlblech verzinkt		matcasing
IP-Schutzart (Gehäuse)	IP41		IP _{casing}
IP-Schutzart (Gesamtgerät)	IP41		IP _{compl}
IP-Schutzart (Klemmkasten)	IP44		IP _{ebox}
Gewicht	339	kg	m
Nennluftvolumenstrom, Nennpunkt m³/h	2368.8	CmH	q _{v,nom}
Nennaußendruck, statisch	200	Pa	p _{s,nom}
Anschlussseite Zuluft	Rechts		L/R
Typ des Lüftungsgerätes	BVU - Zuluft		AHU _{type}
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	rekuperativ		HRS _{type}
Art der Heizung	Nein		H _{type}
Art der Kühlung	Nein		C _{type}
Außenaufstellung	Nein		outdoor
Dichtigkeitsklasse	L2		L _{class}
Drehzahlregelung	stufenlose Drehzahlregelung		VSD _{type}
Filterklasse Abluft	ISO ePM10 50%		F _{class, eta}
Filterklasse Zuluft	ISO ePM1 55%		F _{class, sup}
Mechanische Stabilitätsklasse	D2		D _{class}

ERP DATEN (LOT 6)

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Energieeinstufung Zuluftfilter	E		
Energieeinstufung Abluftfilter	E		
Thermischer Übertragungsgrad der WRG, Nennpunkt	80.22	p	tnRVU
Nennluftvolumenstrom, Nennpunkt m³/s	0.66	CmS	q _{v,nom}
Tatsächliche elektrische Eingangsleistung, Nennpunkt	1.13	kw	P _{e,nom}
Spezifische Ventilatorleistung intern, Nennpunkt	1002.98	WSMc	SFP _{int}
Anströmgeschwindigkeit, Nennpunkt	1.73	mps	V _{nom}
Nennaußendruck, statisch	200	Pa	p _{s,nom}
statischer Wirkungsgrad des Zuluftventilators, Nennpunkt	53.68	p	η _{es,SUP}
statischer Wirkungsgrad des Abluftventilators, Nennpunkt	59.44	p	η _{es,EHA}
Gehäuseschallpegel, Nennpunkt	61.81	db	LWA2
Bewertung	Produkt ist konform 2018		
Innerer Druckabfall von Lüftungsbauteilen Zuluft, Nennpunkt	254.73	Pa	dp _{vent,nom,int,SUP}
Innerer Druckabfall von Lüftungsbauteilen Abluft, Nennpunkt	314.12	Pa	dp _{vent,nom,int,EHA}



zur Produktseite

ETA K 2800 F OOJR

171600



MAXIMALDATEN

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Max. Leistungsaufnahme (Gerät)	2250	w	P _{ed, max}
Max. Betriebsstrom (Gerät)	3.5	A	I _{ed, max}
Max. Drehzahl	3480	rpm	n _{max}
Max. stat. Wirkungsgrad	43.9	p	η _{es}
Max. Ventilatorwirkungsgrad	44	p	η _e
Max. Volumenstrom	3510	CmH	Q _{v, max}
Max. stat. Druck	1320	Pa	p _{sf, max}
Max. Mediumtemperatur	40	°C	T _{m, max}
Max. Umgebungstemperatur	40	°C	T _{amb, max}
Min. Umgebungstemperatur	-20	°C	T _{amb, min}


FILTERDATEN

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Abscheidegrad (Zuluft)	55	p	
Abscheidegrad (Abluft)	50	p	
Filtergruppe (Abluft)	ISO ePM10		
Filtergruppe (Zuluft)	ISO ePM1		




zur Produktseite

SCHALTPLÄNE / MASSZEICHNUNGEN

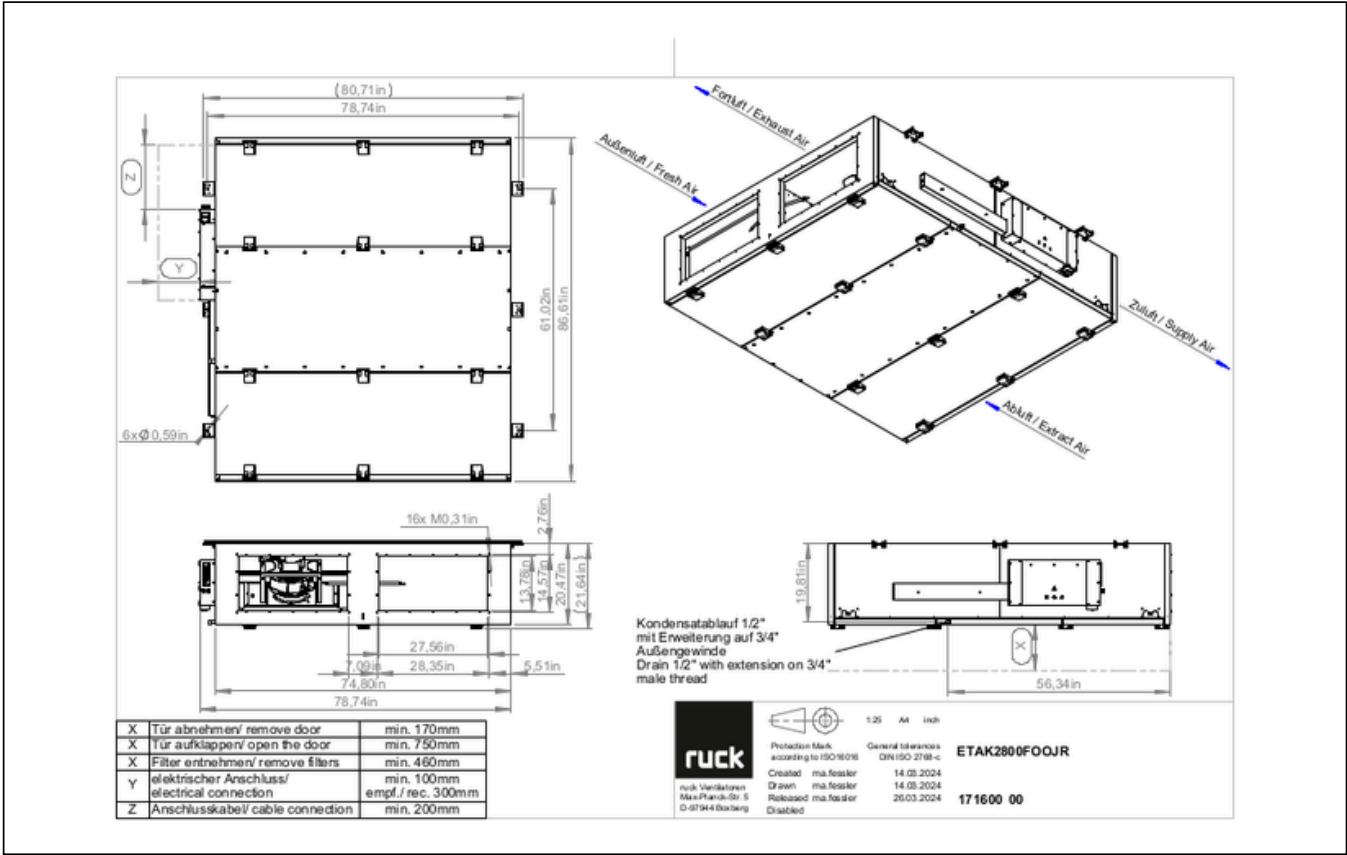

ETA K 2800 F OOJR

171600


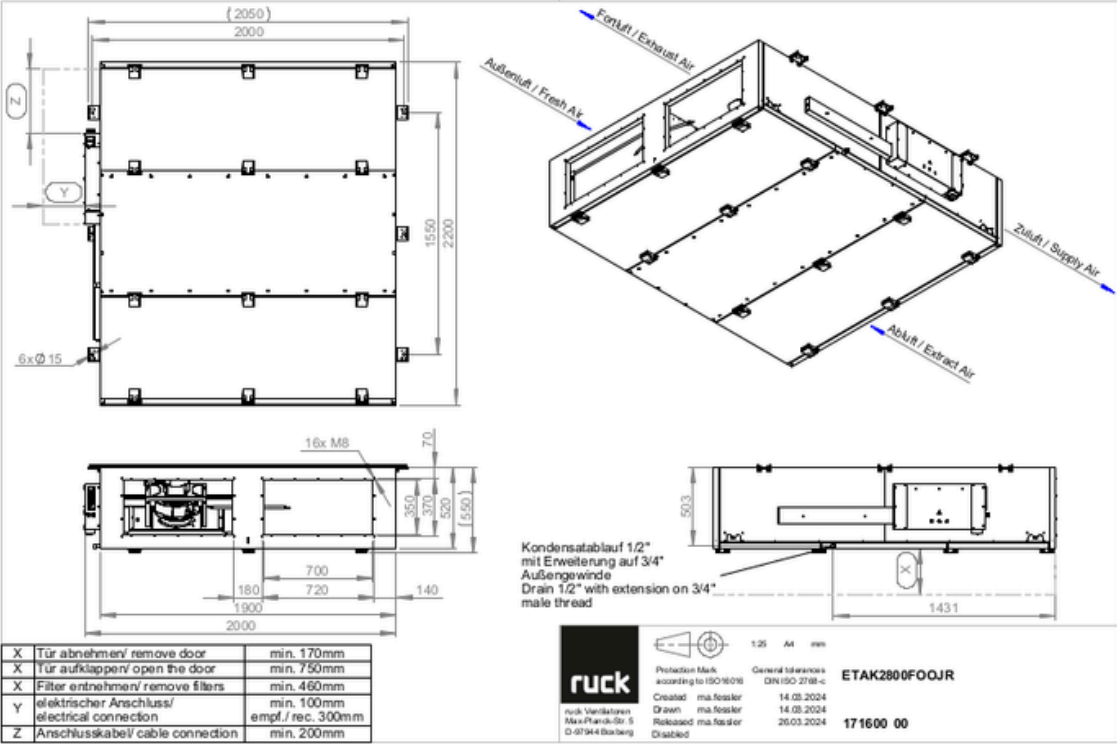


zur Produktseite



ETA K 2800 F OOJR

171600

ruck

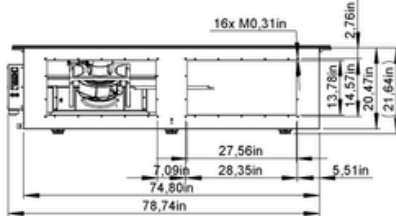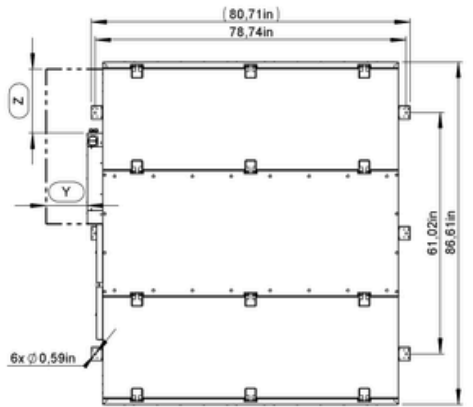

X	Tür abnehmen/ remove door	min. 170mm
X	Tür aufklappen/ open the door	min. 750mm
X	Filter entnehmen/ remove filters	min. 460mm
Y	elektrischer Anschluss/ electrical connection	min. 100mm empf./ rec. 300mm
Z	Anschlusskabel/ cable connection	min. 200mm

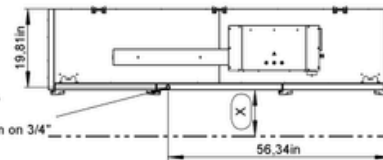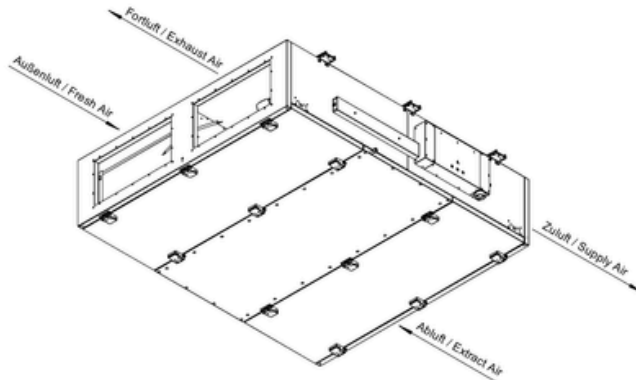

Kondensatablauf 1/2" mit Erweiterung auf 3/4" Außengewinde
Drain 1/2" with extension on 3/4" male thread

171600 00






zur Produktseite


ETA K 2800 F OOJR

171600

ruck

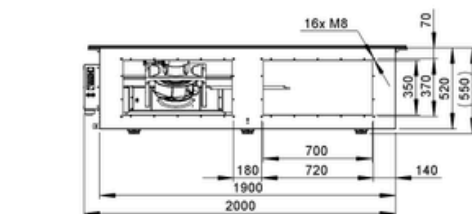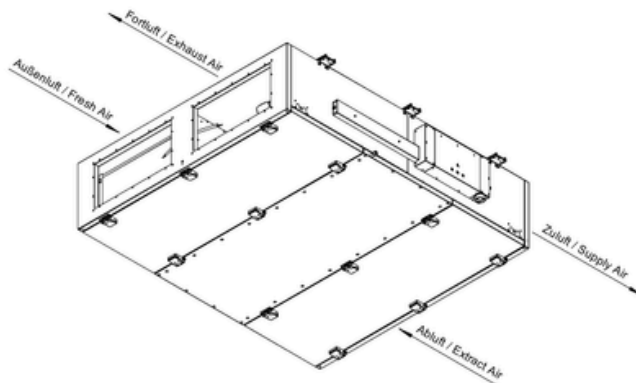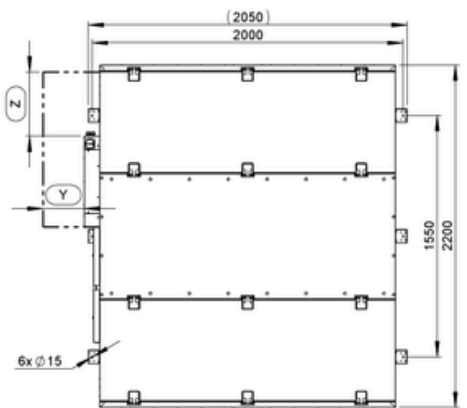

Kondensatablauf 1/2" mit Erweiterung auf 3/4" Außengewinde
Drain 1/2" with extension on 3/4" male thread

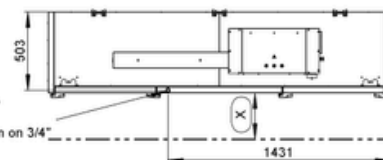

X	Tür abnehmen/ remove door	min. 170mm
X	Tür aufklappen/ open the door	min. 750mm
X	Filter entnehmen/ remove filters	min. 460mm
Y	elektrischer Anschluss/ electrical connection	min. 100mm empf./ rec. 300mm
Z	Anschlusskabel/ cable connection	min. 200mm

171600 00



zur Produktseite

ZUBEHÖR MECHANISCH

LFP 01 ISO ePM10 50% | 164367



- Luftfilter Paneel
- ISO ePM10 50% (M5)
- 892x426x96 mm

LFP 01 ISO ePM1 55% | 164368



- Luftfilter Paneel
- ISO ePM1 55% (F7)
- 892x426x96 mm

KWRI 9030 01 | 125549



- Kaltwasserregister, verzinktes Stahlblech, isoliert
- Integrierte Kondensatwanne, Tropfabscheider
- Mit NTC Temperaturfühler
- Luftrichtung und Anschlussseite austauschbar (Datenblatt)

DVRI 9030 01 | 125552



- Direktverdampfer, verzinktes Stahlblech, isoliert
- Integrierte Kondensatwanne, Tropfabscheider
- Mit NTC Temperaturfühler
- Luftrichtung und Anschlussseite austauschbar (Datenblatt)

VS 7035 | 171698



- Verbindungsstutzen, flexibel
- Normprofilflansch P20
- Verzinktes Stahlblech, Kunststoffband (PVC)
- Temperaturbeständig bis 70 °C

MAK F E 03/04 FR | 171355




- Motorabsperriklappe
- Aus verzinktem Stahlblech, isoliert
- Auf-Zu, mit Federrücklauf
- Stellantrieb 230 V, 50/60 Hz, 4 Nm

MAK F E 03/04 3P | 171363



- Motorabsperriklappe
- Aus verzinktem Stahlblech, isoliert
- Auf-Zu, mit 3-Punkt-Steuerung
- Stellantrieb 230 V, 50/60 Hz

SCS 2200 02 | 171554

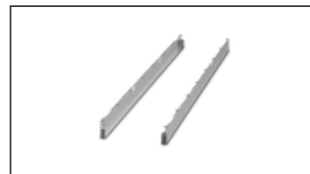

- Schienenset
- Länge 2200 mm
- Stahlblech, verzinkt

SYS 02 | 169583



- Kugelsiphon
- Typ Saugseite

DVRI 9030 R | 173476



- Direktverdampfer - Heiz- und Kühlfunktion
- Verzinktes Stahlblech, isoliert
- Integrierte Kondensatwanne, Tropfabscheider
- Mit NTC Temperaturfühler



ZUBEHÖR ELEKTRISCH

SEN RAUCH 02 | 148637



- Kanalrauchmelder
- Verschmutzungsanzeige in % und Meldung bei 70 %
- 1 Umschaltkontakt, 8 A, 250 V AC 1 Öffner, 8 A, 250 V AC
- Zulässige Strömung 1 - 20 m/s

SEN TEMP | 148639



- Kanaltemperaturfühler
- Messbereich -50...+150 °C
- NTC 5k
- Inkl. Montageclip, Befestigungsschrauben

SEN P1000 | 126080



- Differenzdrucksensor
- P-Regelung, PV-Regelung
- P = 2 Stk erforderlich, PV = 1 Stk erforderlich

SEN RAUCH 01 | 148638



- Kanalrauchmelder
- Verschmutzungsanzeige in % und Meldung bei 70 %

COM 05 | 168577



- Modbus zu LAN Gateway Cloud ES1140

SEN CO2 03 | 168178




- CO2 Sensor für bedarfsgerechte Volumenstromregelung
- Versorgungsspannung 24 V
- Ausgang 0-10 V DC
- Schutzart IP 20

SEN CO2 02 | 168750




- CO2 Sensor für bedarfsgerechte Volumenstromregelung
- 24 V AC $\pm$ 20 %, 15 - 35 V DC oder 19 - 29 V AC
- Ausgang 0 - 10 V DC
- Messung 0 - 2000 ppm CO2

THE 02 | 168720

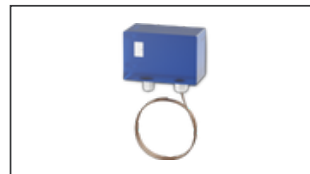

- Frostschutzthermostat
- Regelbereich -10 °C...+12 °C, Temperaturbereich -10 °C...+55 °C
- Ausgang Schaltkontakt 1-poliger Umschalter bzw. Wechsler
- Kapillarlänge 6 m

THE 01 | 168724

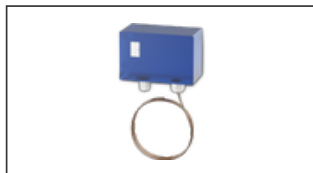

- Frostschutzthermostat
- Regelbereich -10 °C...+12 °C, Temperaturbereich -10 °C...+55 °C
- Ausgang Schaltkontakt 1-poliger Umschalter bzw. Wechsler
- Kapillarlänge 1,8 m

SEN RH 02 | 172658



- Feuchtefühler
- Feuchte 0...100 % rH
- Ausgang 2 x 0-10V
- 15...35Vdc oder 19...25Vac

