

ETA K 5000 H ODJL T


168438

- Teilbares Lüftungsgerät mit Gegenstromwärmetauscher
- Horizontale Anschlüsse, Ausführung links
- Rahmenloses, doppelwandiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, isoliert
- Elektrische Steckverbindungen, vorverdrahtet, vorkonfiguriert und werkseitig geprüft
- DV Heizung / Kühlung, Paneelfilter F7/M5
- Für Innen- und Außenaufstellung (optionales Zubehör)
- Konstruiert auf Basis VDI 6022
- Achtung: Bitte beachten Sie die errechnete Kühl-/Heizleistung, sowie das angezeigte Volumen des DX-Registers




KENNFELD

Bezeichnung	Wert	Einheit
Volumenstrom	1210	m³/h
Druck	1	Pa

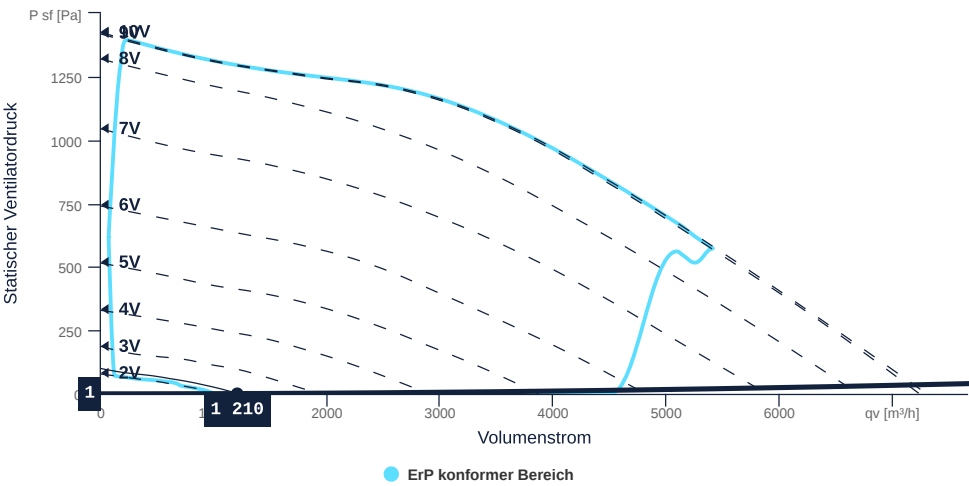

KENNFELD ABLUFT

Bezeichnung	Wert	Einheit
Volumenstrom	1210	m³/h
Druck	1	Pa

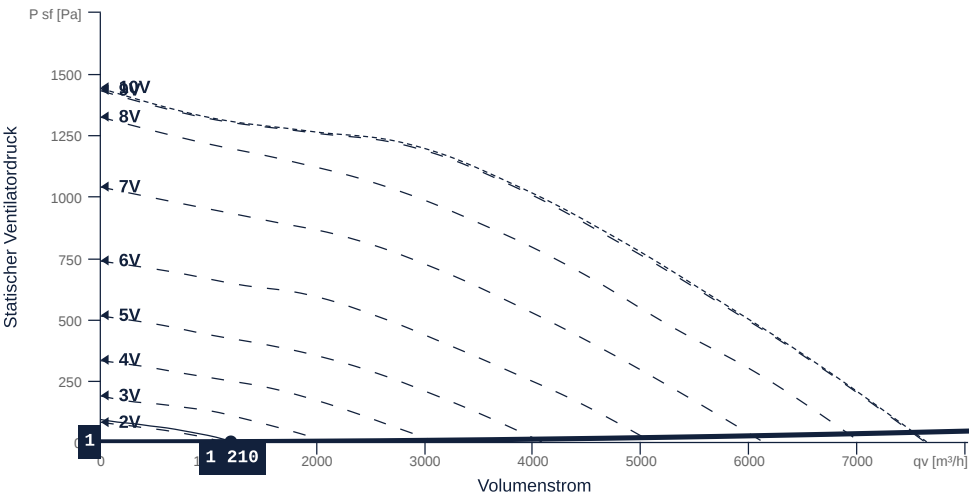

zur Produktseite

ETA K 5000 H ODJL T

168438

WÄRMERÜCKGEWINNUNG SOMMER

Bezeichnung	Wert	Einheit
Temperatur Außenluft	32	°C
Temperatur Abluft	25	°C
Relative Luftfeuchtigkeit Außenluft	40	%
Relative Luftfeuchtigkeit Abluft	50	%

WÄRMERÜCKGEWINNUNG WINTER

Bezeichnung	Wert	Einheit
Temperatur Außenluft	-12	°C
Temperatur Abluft	20	°C
Relative Luftfeuchtigkeit Außenluft	90	%
Relative Luftfeuchtigkeit Abluft	50	%

WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Bezeichnung	Wert		Einheit	Formelzeichen
	Sommer	Winter		
Temperatur Zuluft	25.88	19.04	°C	T _{sup}
Relative Feuchte Zuluft	57	9	%	φ _{sup}
Leistung	2.49	12.61	kW	Q
Wirkungsgrad	87.5	97	%	η
Druckverlust Luft	32	32	Pa	Δp _v

HEIZEN DX (KONDENSATOR)

Bezeichnung	Wert	Einheit
Höhe über NN	0	m
Temperatur Eingang	-12	°C
Relative Luftfeuchtigkeit Eingang	90	%
Spezifikation Heiz-/Kältemittel	r410a	
Temperatur Verdampfen/Kondensieren	50	°C



ETA K 5000 H ODJL T

168438

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Temperatur Zuluft	22.3	°C	T _{sup}
Relative Feuchte Zuluft	7	%	φ _{sup}
Heizleistung	14.0	kW	Q
Heizleistung max.	23.0	kW	Q _{max}
Druckverlust Luft	6	Pa	Δp _{v air}
Durchflussmenge Kältemittel	315.08	kg/h	Q _{v fluid}
Druckverlust Kältemittel	0	kPa	Δp _{v fluid}

KÜHLEN DX (VERDAMPFER)

Bezeichnung	Wert	Einheit
Höhe über NN	0	m
Temperatur Eingang	32	°C
Temperatur Ausgang	22	°C
Relative Luftfeuchtigkeit Eingang	40	%
Spezifikation Heiz-/Kältemittel	r410a	

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Temperatur Zuluft	21.8	°C	T _{sup}
Relative Feuchte Zuluft	68	%	φ _{sup}
Kühlleistung	4.9	kW	Q
Kühlleistung max.	12.8	kW	Q _{max}
Druckverlust Luft	8	Pa	Δp _{v air}
Durchflussmenge Kältemittel	118.81	kg/h	Q _{v fluid}
Druckverlust Kältemittel	0	kPa	Δp _{v fluid}
Anschluss	28/35		conn



ETA K 5000 H ODJL T

168438



TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Volumenstrom (Zuluft)	1210	m³/h	qVsup
Volumenstrom (Abluft)	1210	m³/h	qVeta
Statischer Druck (Zuluft)	1	Pa	dpSext sup
Statischer Druck (Abluft)	1	Pa	dpSext eta
Regelspannung (Zuluft)	2	V	Uctrl sup
Drehzahl (Zuluft)	628	1/min	Nsup
Regelspannung (Abluft)	2	V	Uctrl eta
Drehzahl (Abluft)	595	1/min	Neta
SFP (Gesamtgerät)	469	W/(m³/s)	sfpdevice
Stromaufnahme Elektrisch	0	A	Ied
Elektrische Leistungsaufnahme	157	W	Peck
Schallleistungspegel Außenluft	51	dB(A)	LWAoda
Schallleistungspegel Zuluft	58	dB(A)	LWAsup
Schallleistungspegel Abluft	48	dB(A)	LWAeta
Schallleistungspegel Fortluft	60	dB(A)	LWAeha
Schallleistungspegel Gehäuse	55	dB(A)	LWA casing

SCHALLDATEN

Schallleistung	Mittelfrequenzband										Einheit	Formelzeichen
	Σ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	16000		
Außenluft	51	30	43	50	34	34	17	39	34	13	dB(A)	LWAoda
Zuluft	59	38	47	46	48	57	46	36	30	21	dB(A)	LWAsup
Abluft	49	24	42	46	32	32	13	40	29	13	dB(A)	LWAeta
Fortluft	61	41	50	51	49	59	46	37	33	34	dB(A)	LWAeha
Gehäuse	56	36	48	55	41	42	36	36	25	8	dB(A)	LWA casing

SCHALLDRUCKPEGELRECHNER

Bezeichnung	Wert	Einheit
Hüllfläche	Halbkugel	
Abstand	3	m

Schalldruck	NR	Mittelfrequenzband										Einheit	Formelzeichen
		Σ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	16000		
Außenluft	31	34	12	25	33	16	17	0	22	16	0	dB(A)	LWAoda
Zuluft	39	41	21	29	29	30	40	28	19	12	3	dB(A)	LWAsup
Abluft	27	31	7	24	29	14	15	0	22	11	0	dB(A)	LWAeta
Fortluft	41	43	23	33	33	31	42	29	19	16	17	dB(A)	LWAeha
Gehäuse	36	38	18	30	37	24	25	18	19	8	3	dB(A)	LWA casing



zur Produktseite

ETA K 5000 H ODJL T

168438



ALLGEMEINE DATEN

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Kennzeichnung	CE, UKCA		
Kanalmaß	1000x500		WxH _{duct}
Nennspannung (Gesamtgerät)	400	v	U _{rated}
Anschluss-Phasen (Gesamtgerät)	3~N		phase
Absicherung (Gesamtgerät)	10 A		fuse
Gehäusematerial	Stahlblech verzinkt		mat _{casing}
IP-Schutzart (Gehäuse)	IP41		IP _{casing}
IP-Schutzart (Gesamtgerät)	IP44		IP _{compl}
Gewicht	780.31	kg	m
Nennluftvolumenstrom, Nennpunkt m³/h	3902.4	CmH	q _{Vnom}
Nennaußendruck, statisch	200	Pa	p _{s,nom}
Anschlussseite Zuluft	Links		L/R
Typ des Lüftungsgerätes	BVU - Zuluft		AHU _{type}
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	rekuperativ		HRS _{type}
Art der Heizung	Kondensator		H _{type}
Art der Kühlung	Verdampfer		C _{type}
Außenaufstellung	Ja, bis -20°C		outdoor
Dichtigkeitsklasse	L2		L _{class}
Drehzahlregelung	stufenlose Drehzahlregelung		VSD _{type}
Filterklasse Abluft	ISO ePM10 50%		F _{class, eta}
Filterklasse Zuluft	ISO ePM1 55%		F _{class, sup}
Mechanische Stabilitätsklasse	D2		D _{class}



ERP DATEN (LOT 6)

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Energieeinstufung Zuluftfilter	E		
Energieeinstufung Abluftfilter	E		
Thermischer Übertragungsgrad der WRG, Nennpunkt	82.14	p	η_{NRVU}
Nennluftvolumenstrom, Nennpunkt m³/s	1.08	CmS	$Q_{v,nom}$
Tatsächliche elektrische Eingangsleistung, Nennpunkt	1.85	kw	$P_{e,nom}$
Spezifische Ventilatorleistung intern, Nennpunkt	1022.13	WSMc	SFP_{int}
Anströmgeschwindigkeit, Nennpunkt	2.99	mps	V_{nom}
Nennaußendruck, statisch	200	Pa	$p_{s,nom}$
statischer Wirkungsgrad des Zuluftventilators, Nennpunkt	59.69	p	$\eta_{es,SUP}$
statischer Wirkungsgrad des Abluftventilators, Nennpunkt	59.55	p	$\eta_{es,EHA}$
Höchste Äußere Lecklufttrate	0.9	p	
Gehäuseschallpegel, Nennpunkt	62.14	db	$LWA2$
Bewertung	Produkt ist konform 2018		
Innerer Druckabfall von Lüftungsbauteilen Zuluft, Nennpunkt	325.54	Pa	$dp_{vent,nom,int,SUP}$
Innerer Druckabfall von Lüftungsbauteilen Abluft, Nennpunkt	283.9	Pa	$dp_{vent,nom,int,EHA}$

MAXIMALDATEN


Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Max. Leistungsaufnahme (Gerät)	4300	w	$P_{ed,max}$
Max. Betriebsstrom (Gerät)	6	A	$I_{ed,max}$
Max. Drehzahl	2520	rpm	n_{max}
Max. stat. Wirkungsgrad	48.9	p	η_{es}
Max. Ventilatorwirkungsgrad	49	p	η_e
Max. Volumenstrom	7300	CmH	$Q_{v,max}$
Max. stat. Druck	1420	Pa	$p_{sf,max}$
Max. Mediumtemperatur	40	°C	T_m,max
Max. Umgebungstemperatur	40	°C	$T_{amb,max}$
Min. Umgebungstemperatur	-25	°C	$T_{amb,min}$

FILTERDATEN

Bezeichnung	Wert	Einheit	Formelzeichen
Abscheidegrad (Zuluft)	55	p	
Abscheidegrad (Abluft)	50	p	
Filtergruppe (Abluft)	ISO ePM10		
Filtergruppe (Zuluft)	ISO ePM1		




SCHALTPLÄNE / MASSZEICHNUNGEN

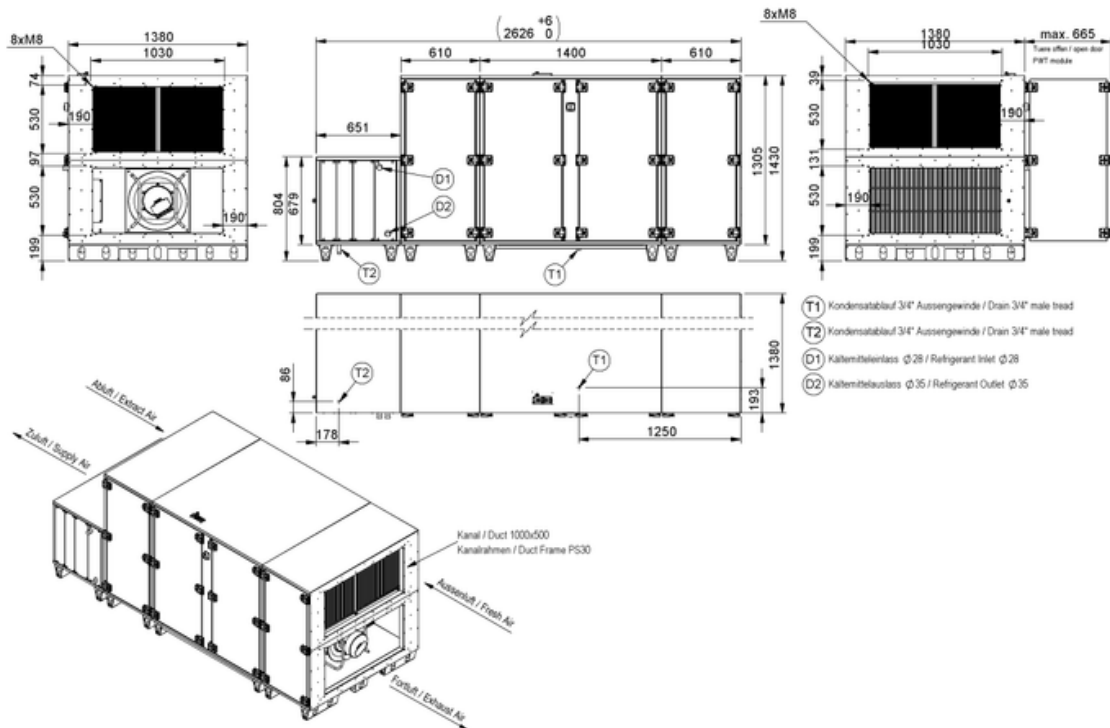

168438 00



zur Produktseite

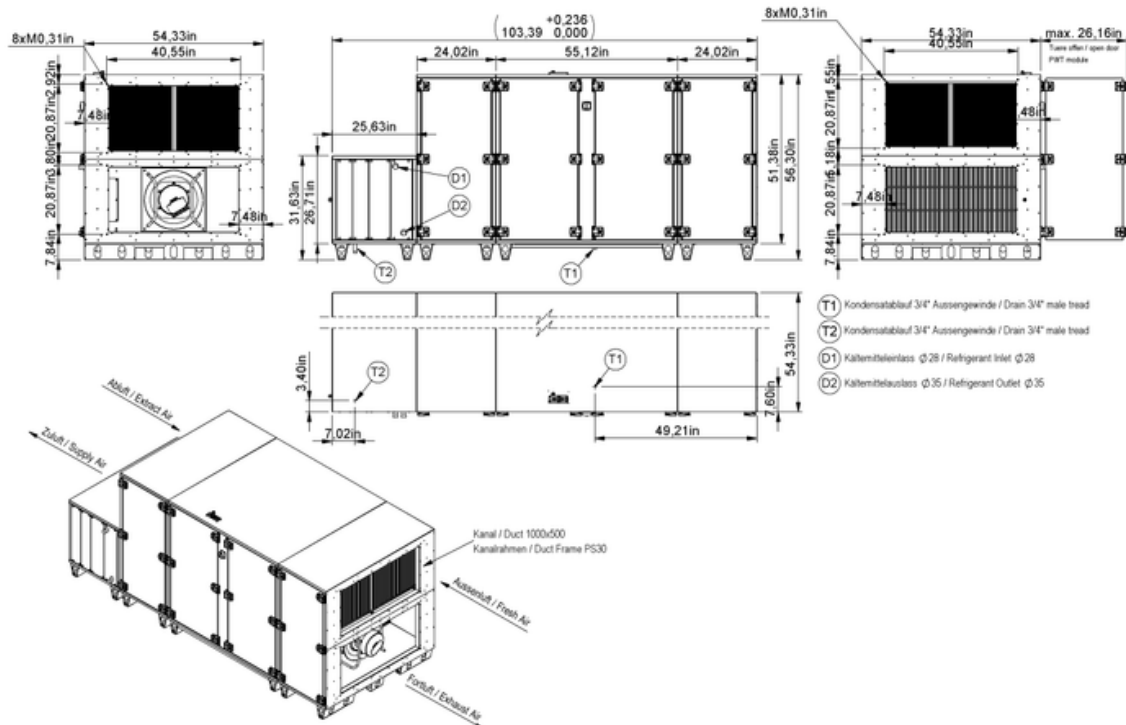

168438 00




[zur Produktseite](#)


ETA K 5000 H ODJL T

168438

ruck

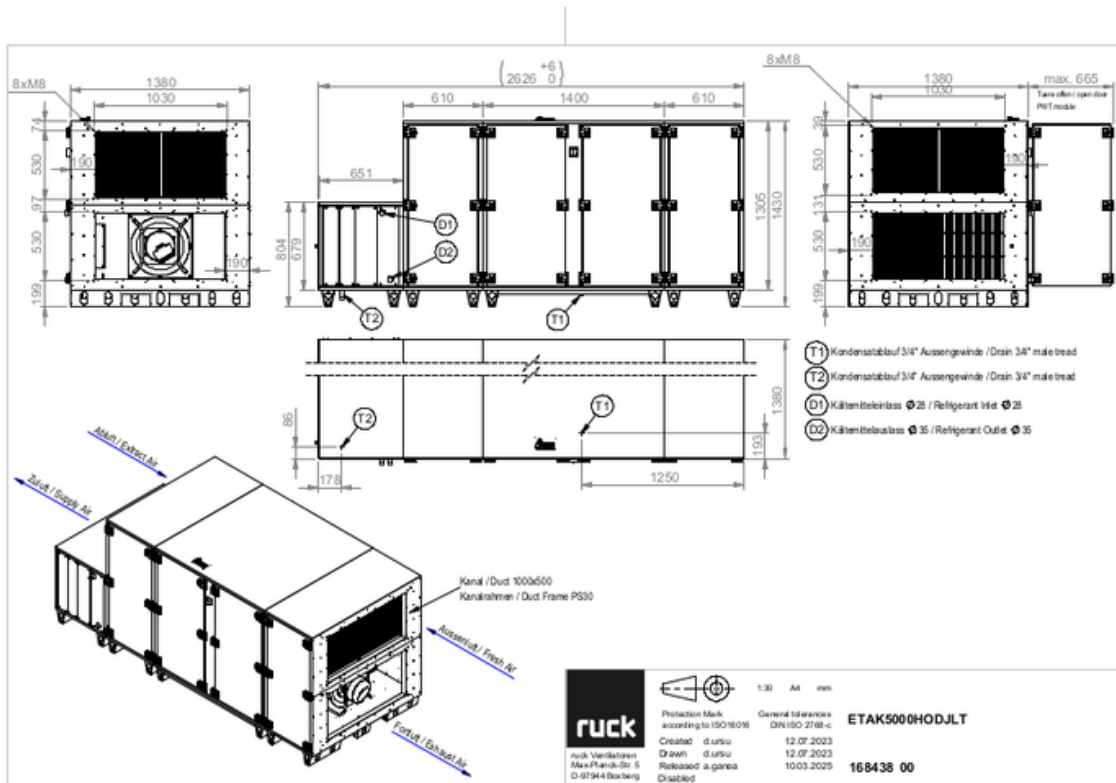

zur Produktseite

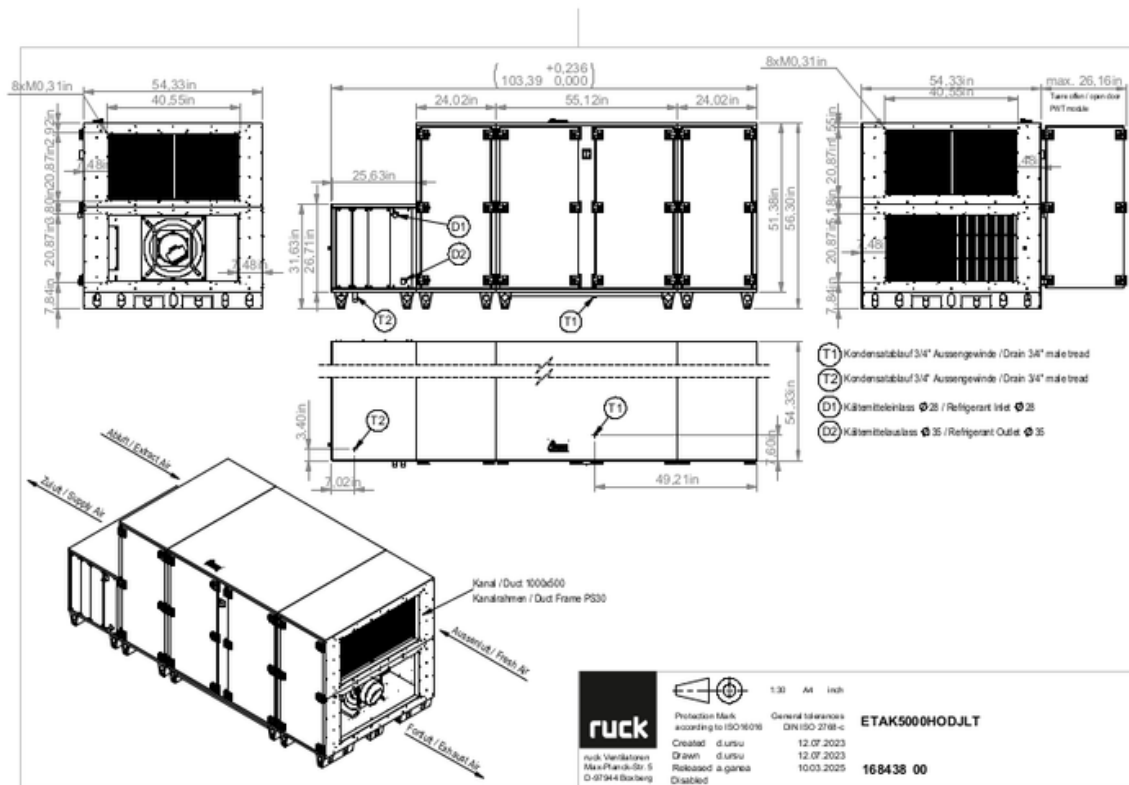

ZUBEHÖR MECHANISCH

SYS 03 | 140368



- Kugelsiphon
- Typ Druckseite

WSH ROTO K 4200 H | 142541



- Wetterschutzhaube
- Stahlblech, verzinkt

MAK R 4200 H01 | 140981



- Motorabsperriklappe
- Mit Federrücklauf (VDI 6022)
- Kombinierte Außenluft- und Fortluft-Jalousieklappe
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- 2 Kanalanschlüsse
- Luftdicht gemäß EN1751 Klasse 2

MAK R 4200 H02 | 140982



- Motorabsperriklappe
- Mit Stellantrieb 3-Punkt-Steuerung, Anschlusskabel 1 m Länge
- Kombinierte Außenluft- und Fortluft-Jalousieklappe
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

LFP 50 ISO ePM1 55% | 168832




- Luftfilter Paneel
- ISO ePM1 55%
- 633x572x96 mm

LFP 50 ISO ePM10 50% | 168830



- Luftfilter Paneel
- ISO ePM10 50%
- 633x572x96 mm

**RD ETA K 5000 H
WKJ*/WDJ*/ODJ* T | 171543**

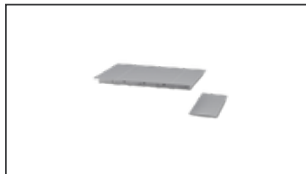

- Regendach für Außenaufstellung
- Stahlblech, verzinkt

VS 10050 | 172499



- Verbindungsstutzen, flexibel
- Normprofilflansch P30
- Verzinktes Stahlblech, Kunststoffband (PVC)
- Temperaturbeständig bis 70 °C

SYS 01 | 169585



- Kugelsiphon
- Typ Saugseite



zur Produktseite

ZUBEHÖR ELEKTRISCH

SEN RAUCH 02 | 148637



- Kanalrauchmelder
- Verschmutzungsanzeige in % und Meldung bei 70 %
- 1 Umschaltkontakt, 8 A, 250 V AC 1 Öffner, 8 A, 250 V AC
- Zulässige Strömung 1 - 20 m/s

SEN TEMP | 148639



- Kanaltemperaturfühler
- Messbereich -50...+150 °C
- NTC 5k
- Inkl. Montageclip, Befestigungsschrauben

SEN P1000 | 126080



- Differenzdrucksensor
- P-Regelung, PV-Regelung
- P = 2 Stk erforderlich, PV = 1 Stk erforderlich

SEN RAUCH 01 | 148638



- Kanalrauchmelder
- Verschmutzungsanzeige in % und Meldung bei 70 %

COM 05 | 168577



- Modbus zu LAN Gateway Cloud ES1140

SEN CO2 03 | 168178




- CO2 Sensor für bedarfsgerechte Volumenstromregelung
- Versorgungsspannung 24 V
- Ausgang 0-10 V DC
- Schutzart IP 20

SEN CO2 02 | 168750




- CO2 Sensor für bedarfsgerechte Volumenstromregelung
- 24 V AC $\pm$ 20 %, 15 - 35 V DC oder 19 - 29 V AC
- Ausgang 0 - 10 V DC
- Messung 0 - 2000 ppm CO2

THE 02 | 168720

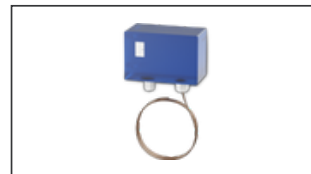

- Frostschutzthermostat
- Regelbereich -10 °C...+12 °C, Temperaturbereich -10 °C...+55 °C
- Ausgang Schaltkontakt 1-poliger Umschalter bzw. Wechsler
- Kapillarlänge 6 m

THE 01 | 168724

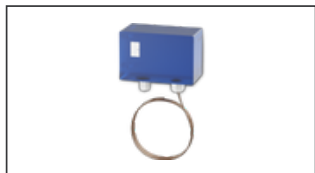

- Frostschutzthermostat
- Regelbereich -10 °C...+12 °C, Temperaturbereich -10 °C...+55 °C
- Ausgang Schaltkontakt 1-poliger Umschalter bzw. Wechsler
- Kapillarlänge 1,8 m

SEN RH 02 | 172658



- Feuchtefühler
- Feuchte 0..100 % rH
- Ausgang 2 x 0-10V
- 15..35Vdc oder 19..25Vac

