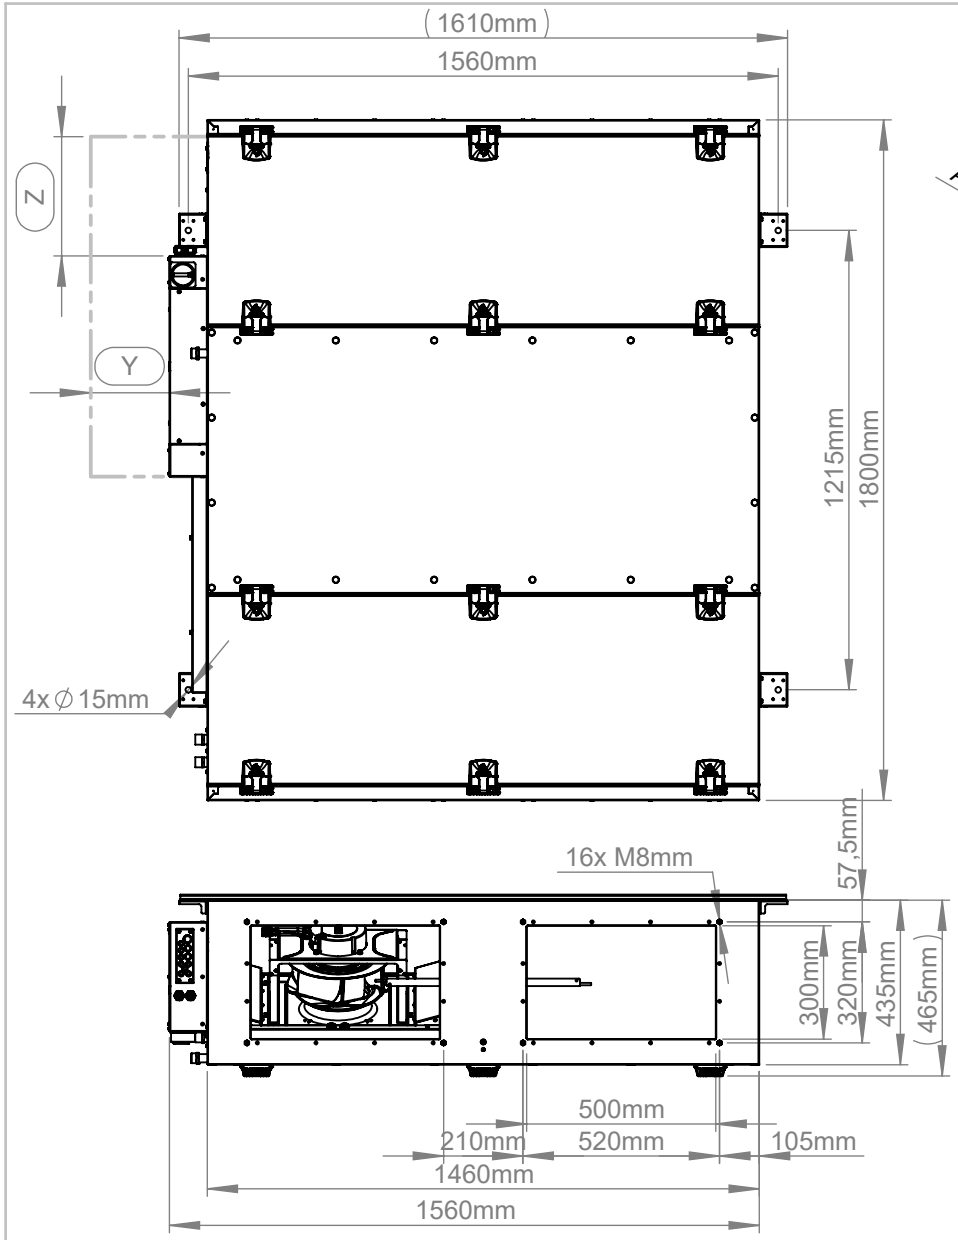

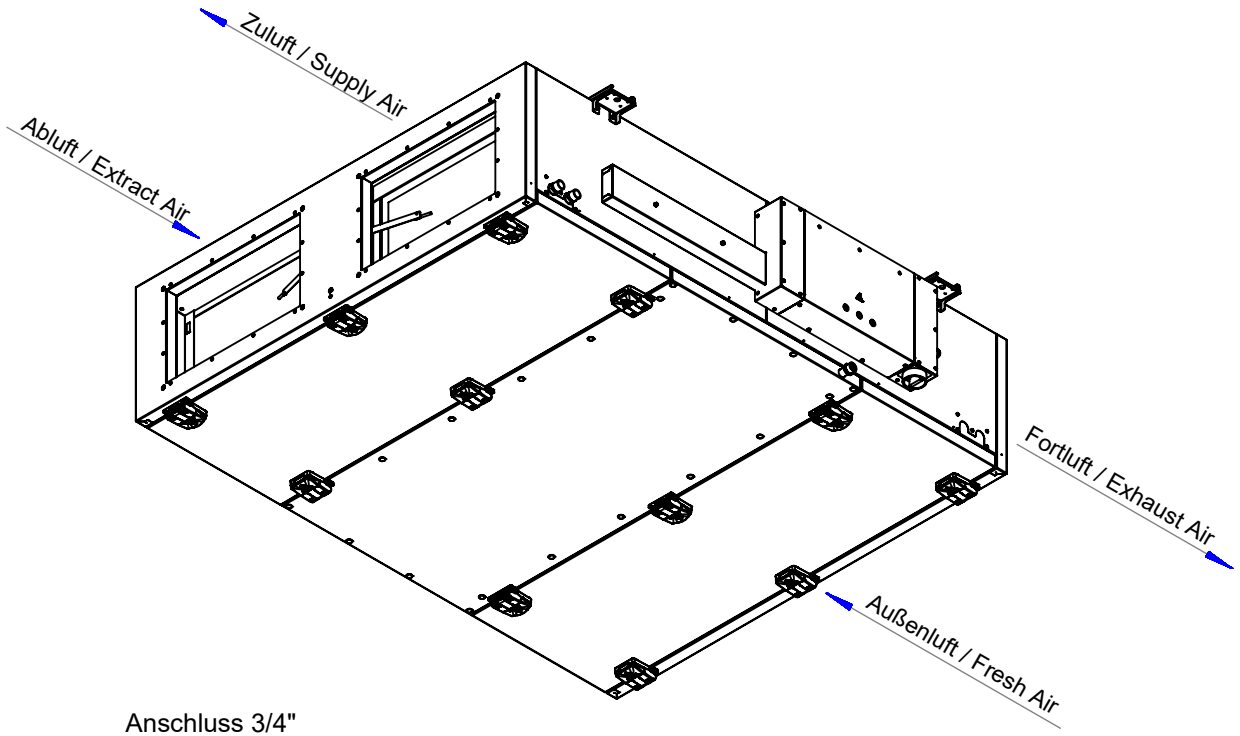

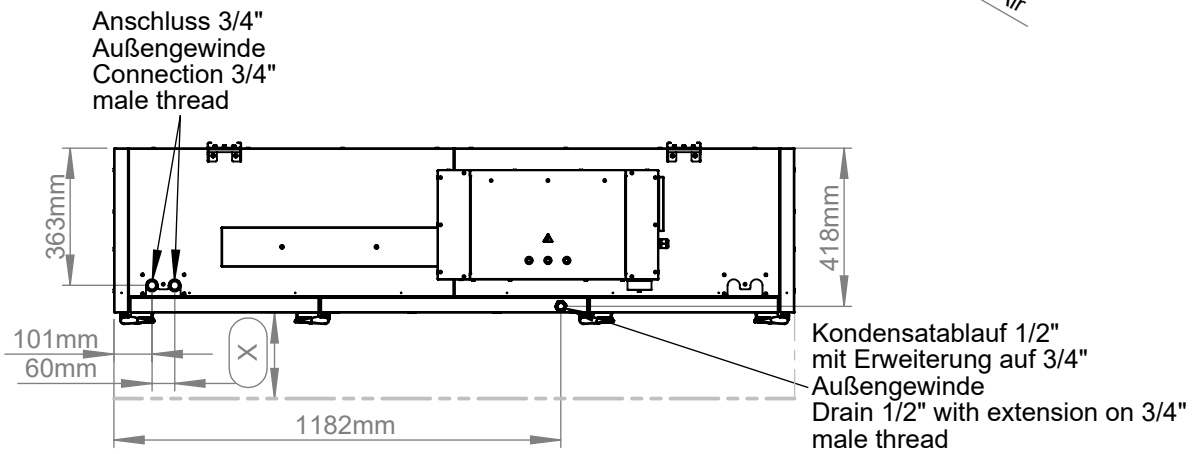

X	Tür abnehmen/ remove door	min. 170mm
X	Tür aufklappen/ open the door	min. 600mm
X	Filter entnehmen/ remove filters	min. 380mm
Y	elektrischer Anschluss/ electrical connection	min. 100mm empf./ rec. 300mm
Z	Anschlusskabel/ cable connection	min. 200mm

ruck.eu VENTILATOREN

ruck Ventilatoren
Max-Planck-Str. 5
D-97944 Boxberg

1:20 A4 mm

Protection Mark according to ISO16016

General tolerances DIN ISO 2768-c

Created	ma.fessler	13.06.2022
Drawn	ma.fessler	13.06.2022
Released	ma.fessler	06.07.2022
Disabled		

ETAK1700FWOJL

163733 00