

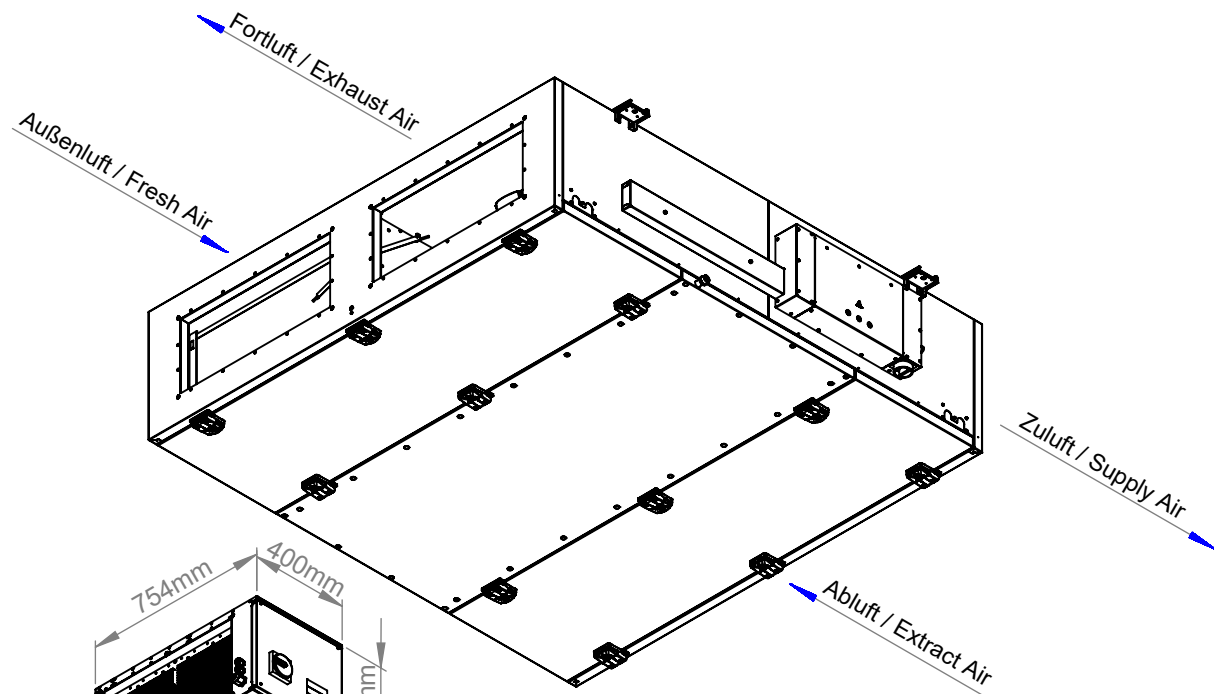
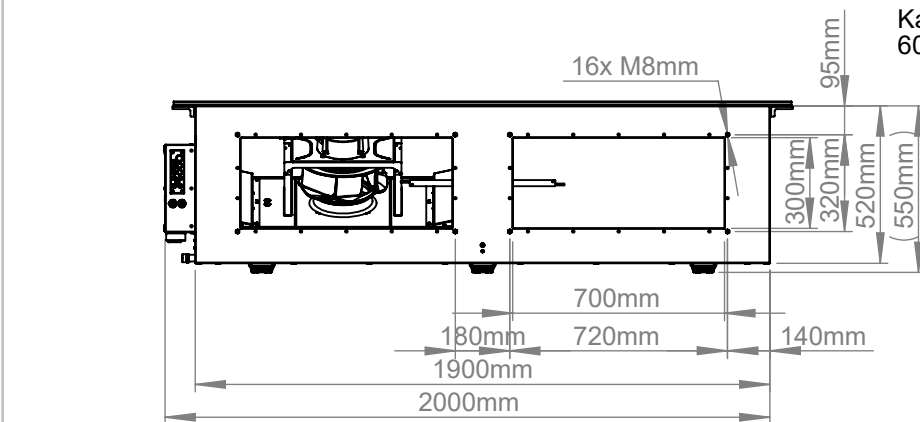


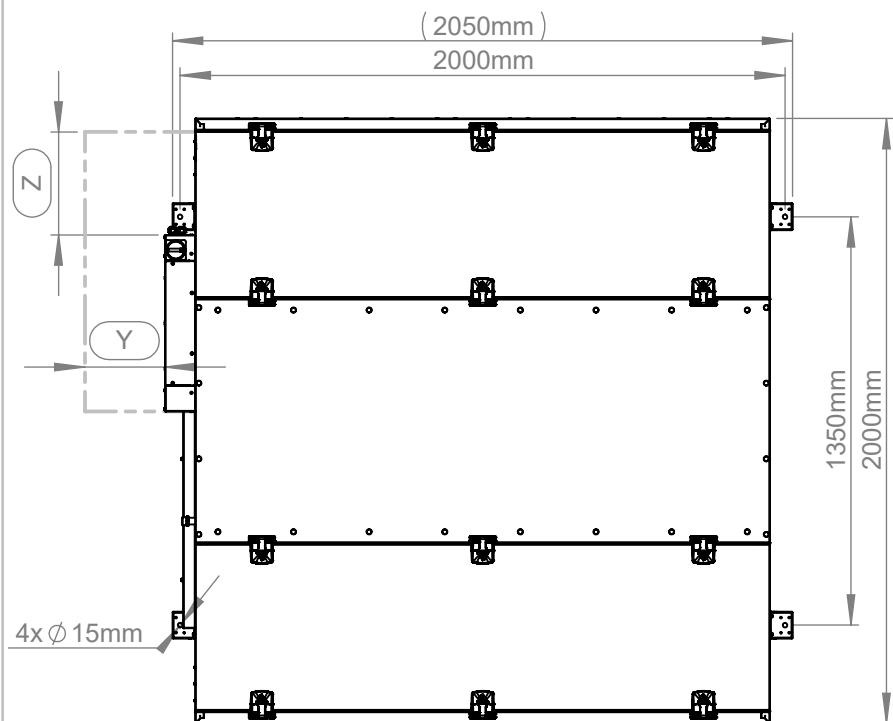


Kanal / Duct
600x300

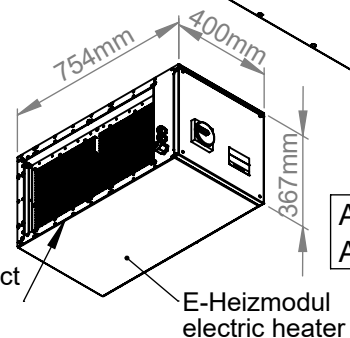

Adapter benötigt
Adapter needed

Kondensatablauf 1/2"
mit Erweiterung auf 3/4"
Außengewinde
Drain 1/2" with extension on 3/4"
male thread

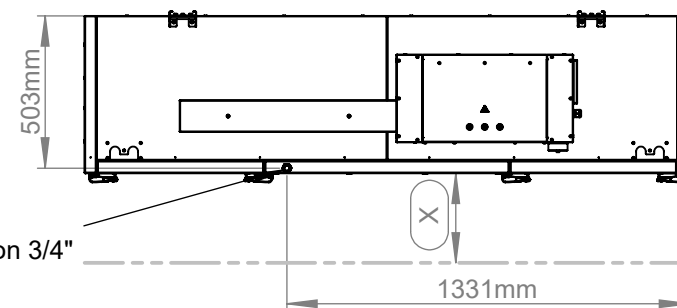

X	Tür abnehmen/ remove door	min. 170mm
X	Tür aufklappen/ open the door	min. 650mm
X	Filter entnehmen/ remove filters	min. 460mm
Y	elektrischer Anschluss/ electrical connection	min. 100mm empf./ rec. 300mm
Z	Anschlusskabel/ cable connection	min. 200mm



Created ma.fessler
Drawn ma.fessler
Released ma.fessler
Disabled

1:25 A4 mm

General tolerances
DIN ISO 2768-c

ETAK2500FEOJR

163755 00