


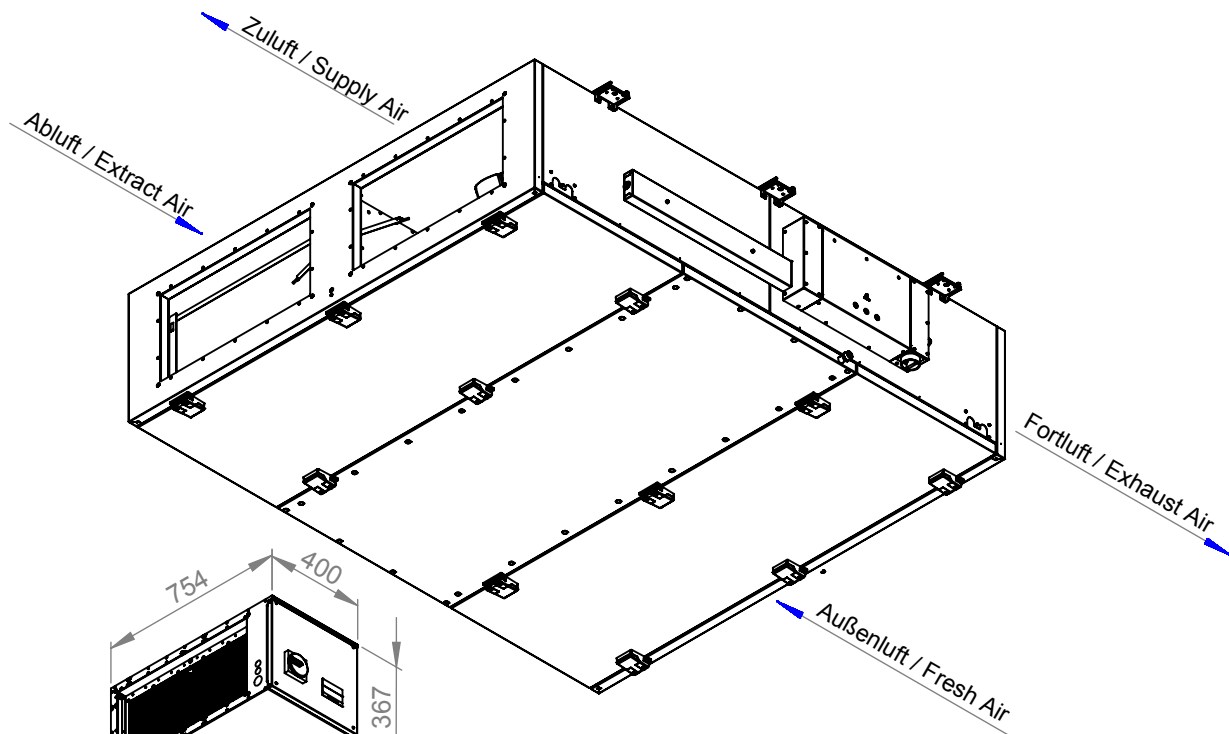


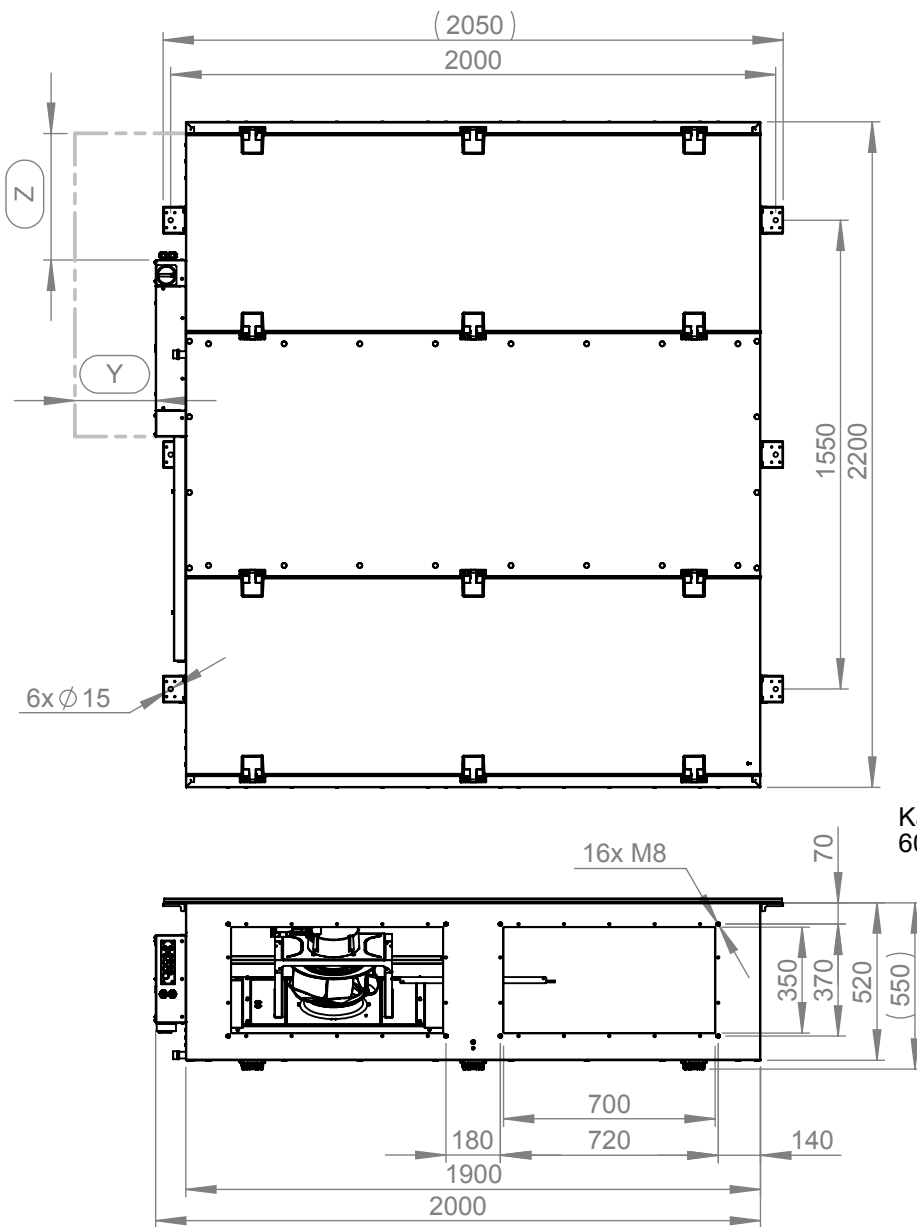

Kanal / Duct
600x300

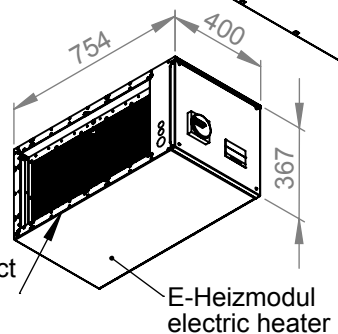

Adapter benötigt
Adapter needed

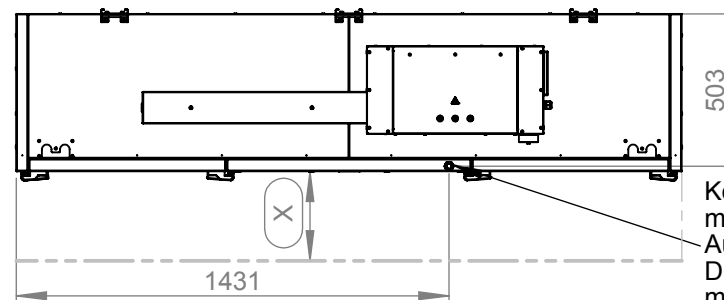

Kondensatablauf 1/2"
mit Erweiterung auf 3/4"
Außengewinde
Drain 1/2" with extension on 3/4"
male thread

X	Tür abnehmen/ remove door	min. 170mm
X	Tür aufklappen/ open the door	min. 750mm
X	Filter entnehmen/ remove filters	min. 460mm
Y	elektrischer Anschluss/ electrical connection	min. 100mm empf./ rec. 300mm
Z	Anschlusskabel/ cable connection	min. 200mm

ruck

ruck Ventilatoren
Max-Planck-Str. 5
D-97944 Boxberg



Protection Mark
according to ISO16016

Created ma.fessler
Drawn ma.fessler
Released ma.fessler
Disabled

1:25 A4 mm

General tolerances
DIN ISO 2768-c

14.03.2024
14.03.2024
26.03.2024

ETAK2800FEOJL

171606 00