
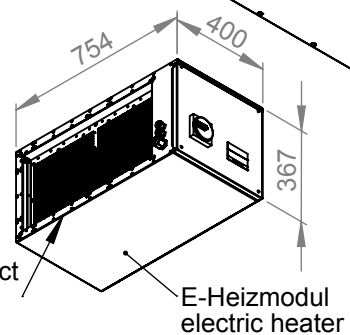
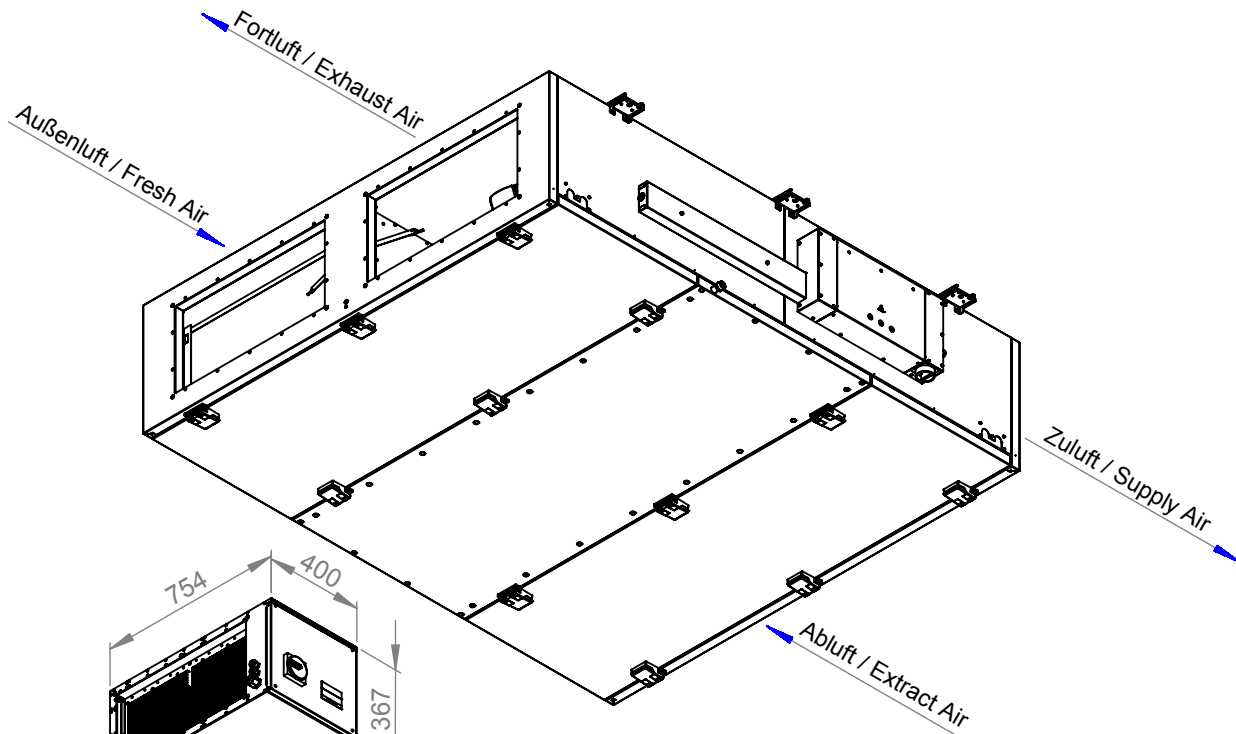


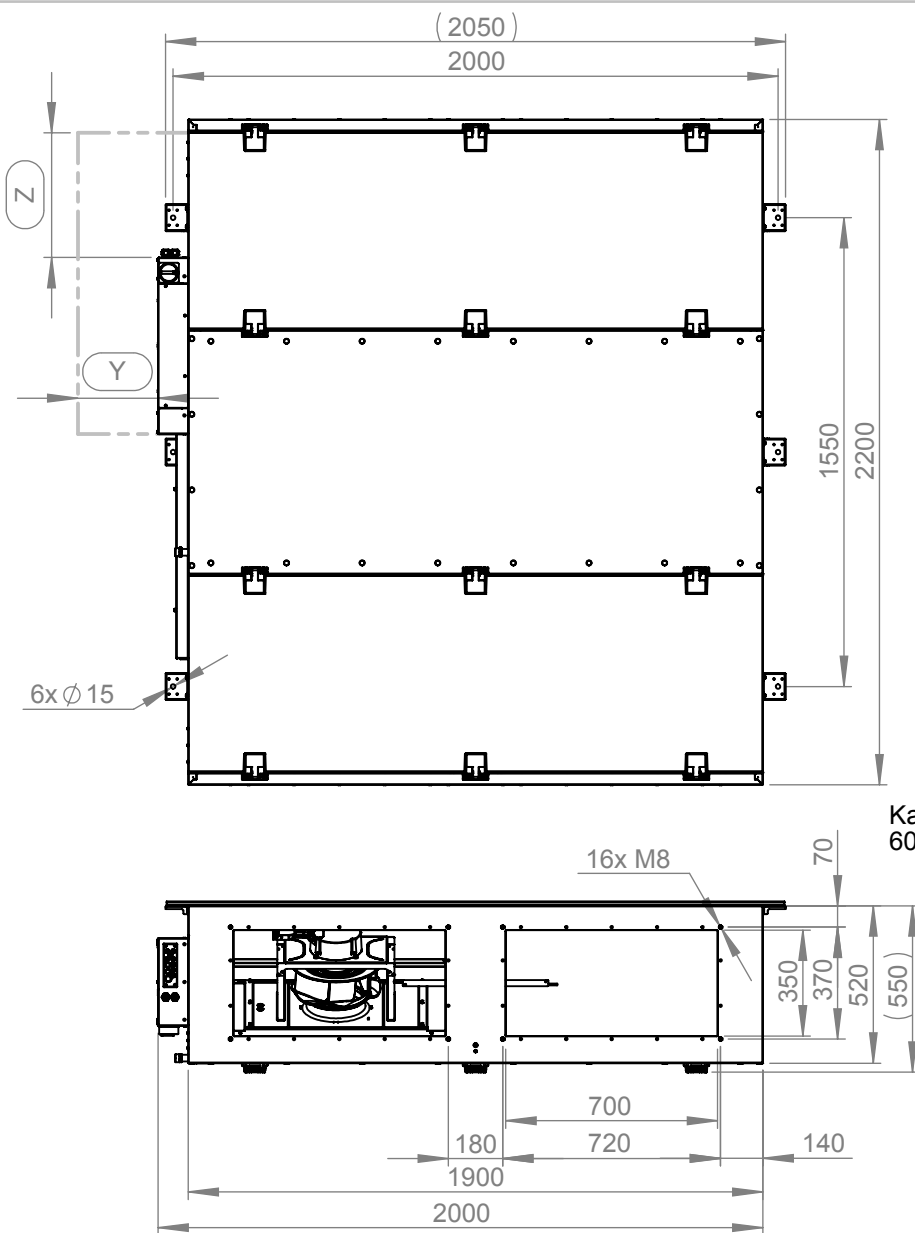


Kanal / Duct  
600x300

E-Heizmodul  
electric heater

Adapter benötigt  
Adapter needed

Kondensatablauf 1/2"  
mit Erweiterung auf 3/4"  
Außengewinde  
Drain 1/2" with extension on 3/4"  
male thread

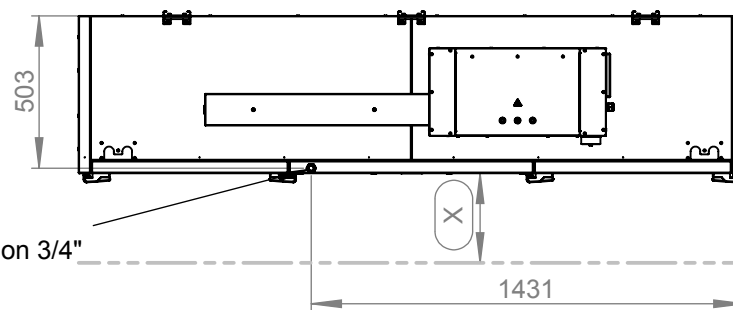

|   |                                                  |                                 |
|---|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| X | Tür abnehmen/ remove door                        | min. 170mm                      |
| X | Tür aufklappen/ open the door                    | min. 750mm                      |
| X | Filter entnehmen/ remove filters                 | min. 460mm                      |
| Y | elektrischer Anschluss/<br>electrical connection | min. 100mm<br>empf./ rec. 300mm |
| Z | Anschlusskabel/ cable connection                 | min. 200mm                      |

**ruck**

ruck Ventilatoren  
Max-Planck-Str. 5  
D-97944 Boxberg



Protection Mark  
according to ISO16016

Created ma.fessler  
Drawn ma.fessler  
Released ma.fessler  
Disabled

1:25 A4 mm

General tolerances  
DIN ISO 2768-c

14.03.2024  
14.03.2024  
26.03.2024

**ETAK2800FEOJR**

**171604 00**