

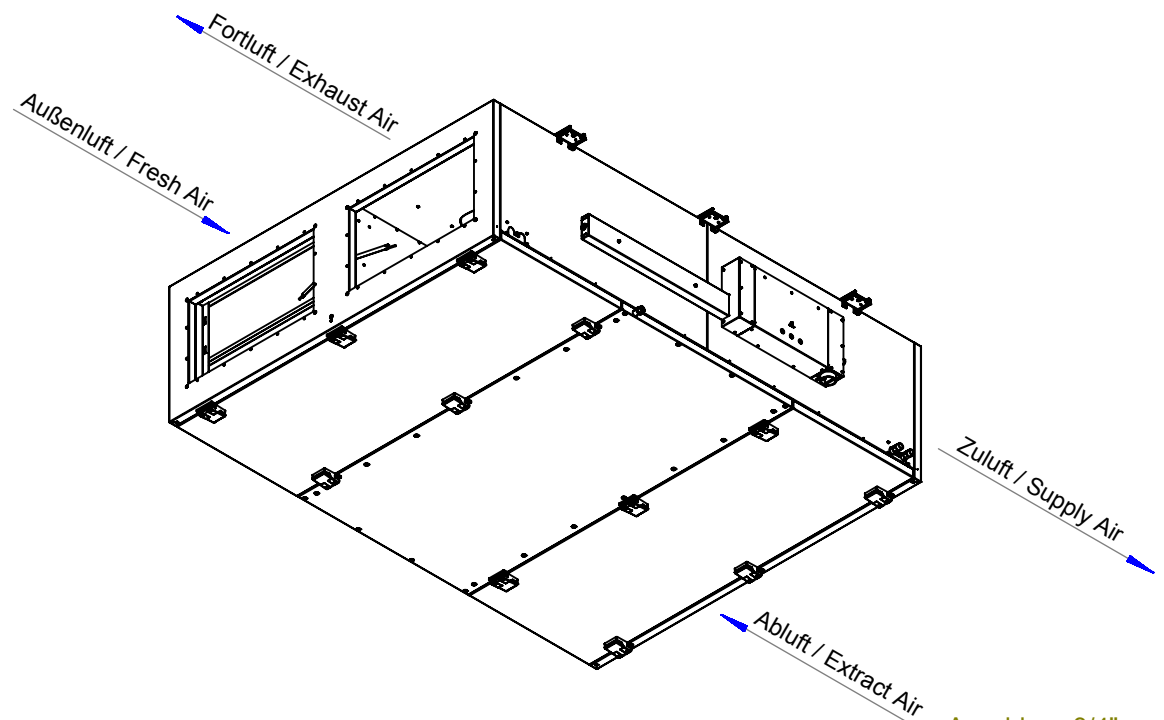
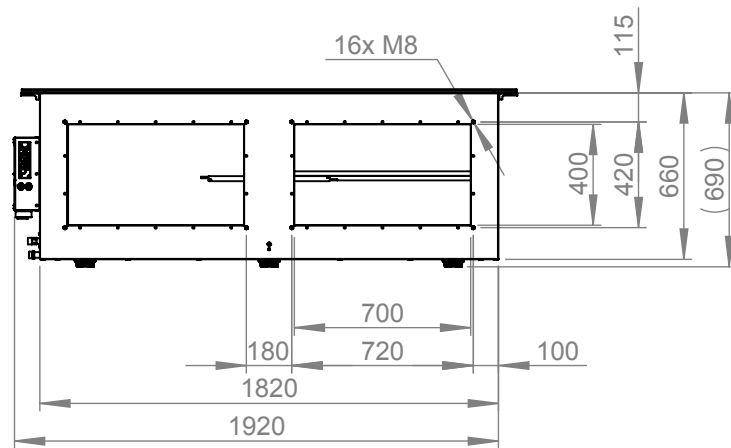


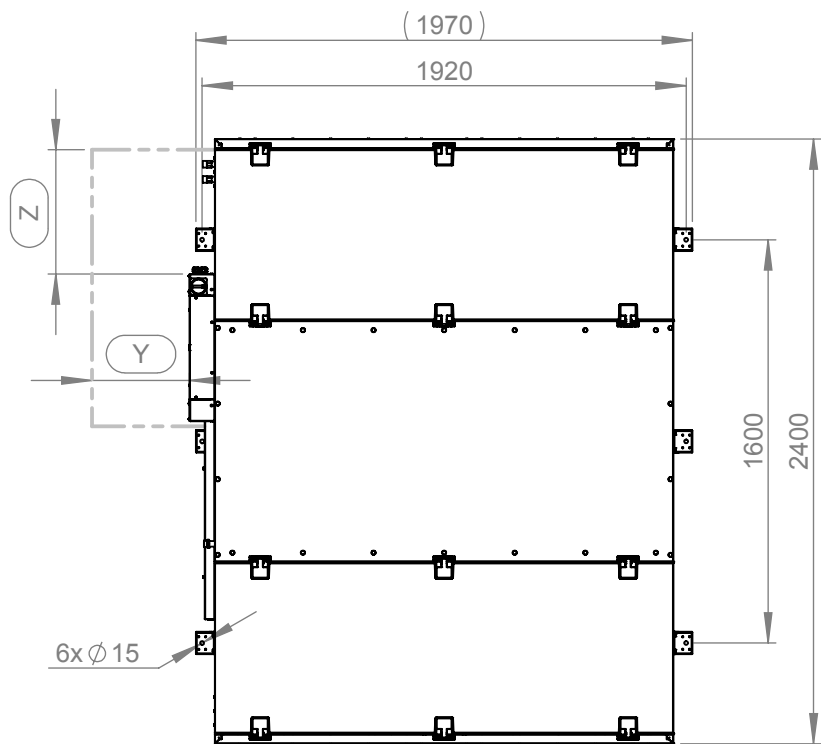

Anschluss 3/4"
Außengewinde
Connection 3/4"
male thread

Kondensatablauf 1/2"
mit Erweiterung auf 3/4"
Außengewinde
Drain 1/2" with extension on 3/4"
male thread

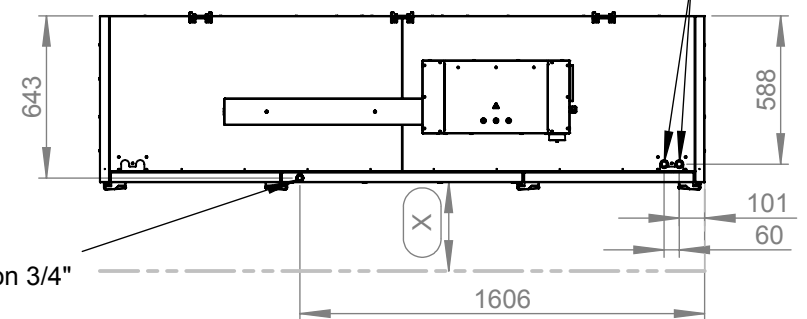

X	Tür abnehmen/ remove door	min. 170mm
X	Tür aufklappen/ open the door	min. 775mm
X	Filter entnehmen/ remove filters	min. 320mm
Y	elektrischer Anschluss/ electrical connection	min. 100mm empf./ rec. 300mm
Z	Anschlusskabel/ cable connection	min. 200mm



ruck Ventilatoren
Max-Planck-Str. 5
D-97944 Boxberg



Protection Mark
according to ISO16016

Created ma.fessler
Drawn ma.fessler
Released ma.fessler
Disabled

1:30 A4 mm

General tolerances
DIN ISO 2768-c

27.03.2024
27.03.2024
04.04.2024

ETAK3500FWOJR

171797 00