





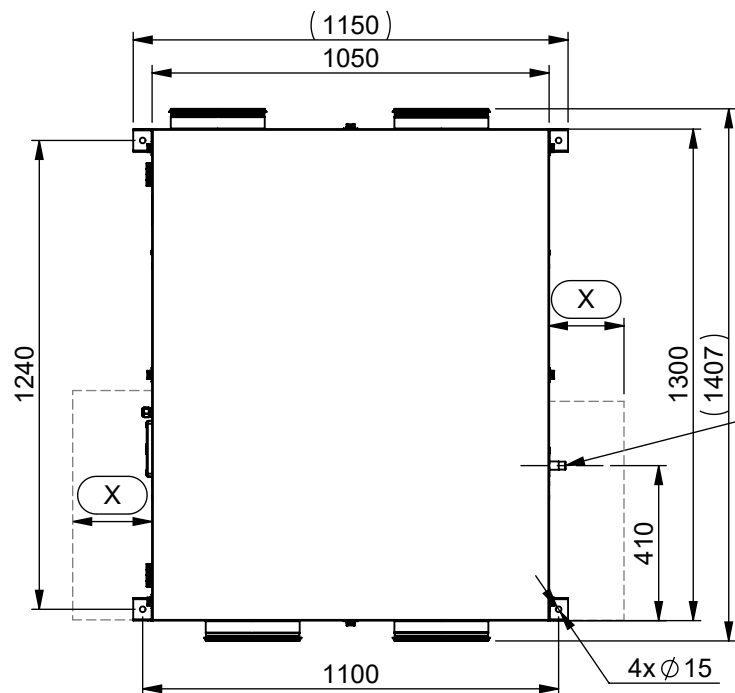


Kondensatablauf 1/2"
mit Erweiterung auf 3/4"
Außengewinde
Drain 1/2" with extension on 3/4"
male thread

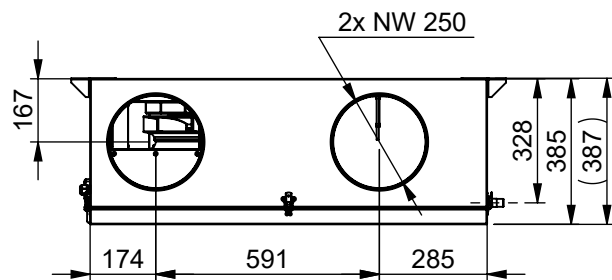

* Türaufhängungsset /
Door Suspension Set


See manual for assembly instruction /
Montageanleitungen finden Sie im
Bedienanleitung.

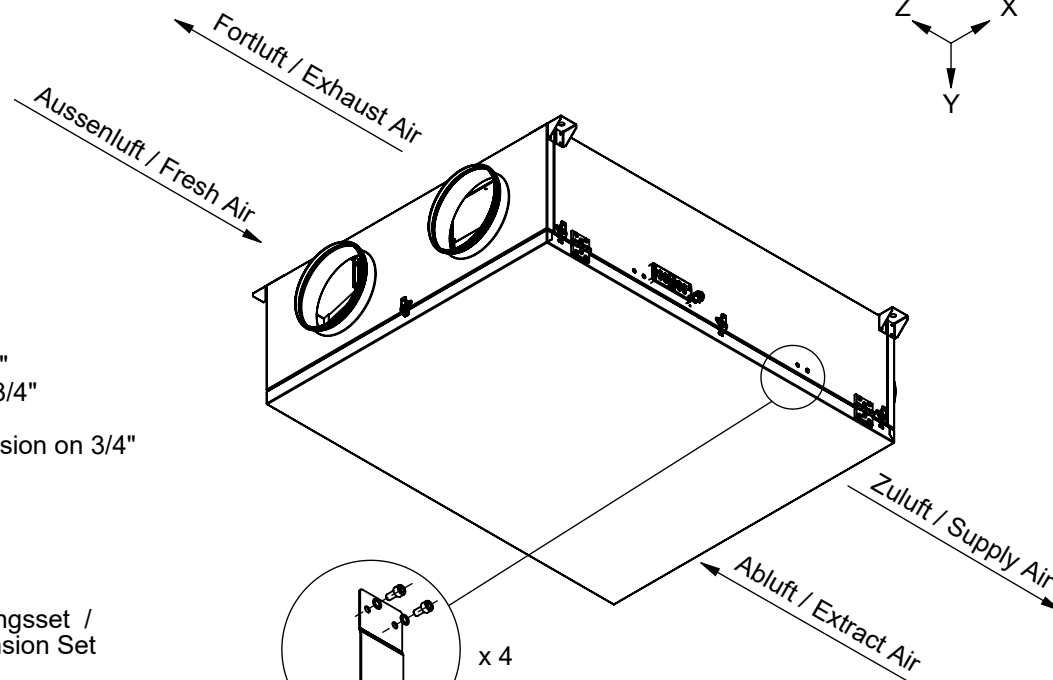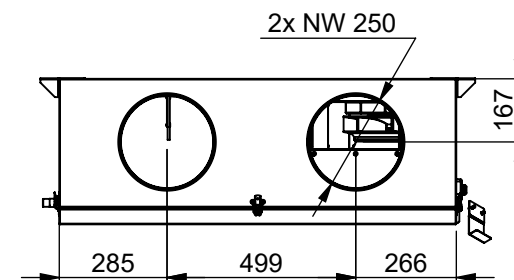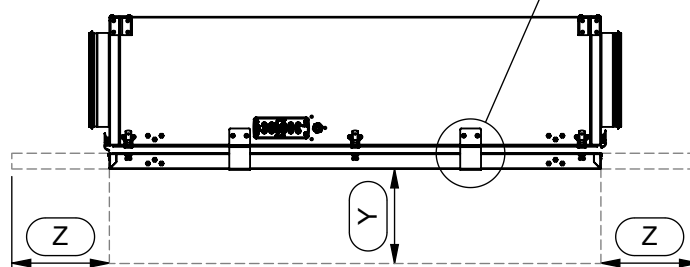

X	Anschlusskabel/ cable connection	min. 150
X	Anschlusskabel/ drain connection	min. 200
Y	Tür aufklappen/ open the door	min. 1200
Y	Filter entnehmen/ replace filters	min. 315
Y	Tür schieben/ Slide the door *	min. 42
Z	Tür schieben/ Slide the door *	max. 258

ruck

ruck Ventilatoren
Max-Planck-Str. 5
D-97944 Boxberg



Protection Mark
according to ISO16016

Created d.ursu
Drawn d.ursu
Released d.ursu
Disabled

1:20 A4 mm

General tolerances
DIN ISO 2768-c

06.02.2025
06.02.2025
12.06.2025

ETAK700FCOOJR

174541 00