

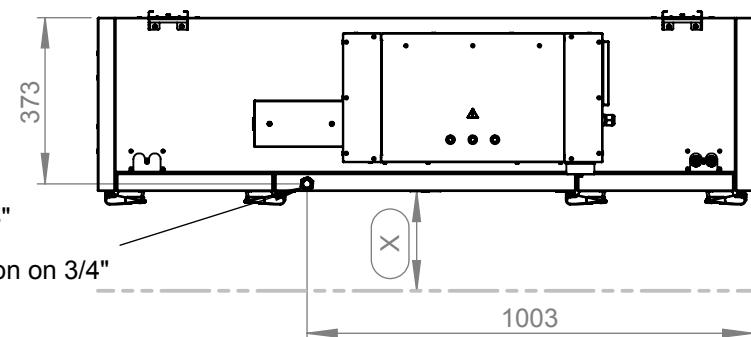
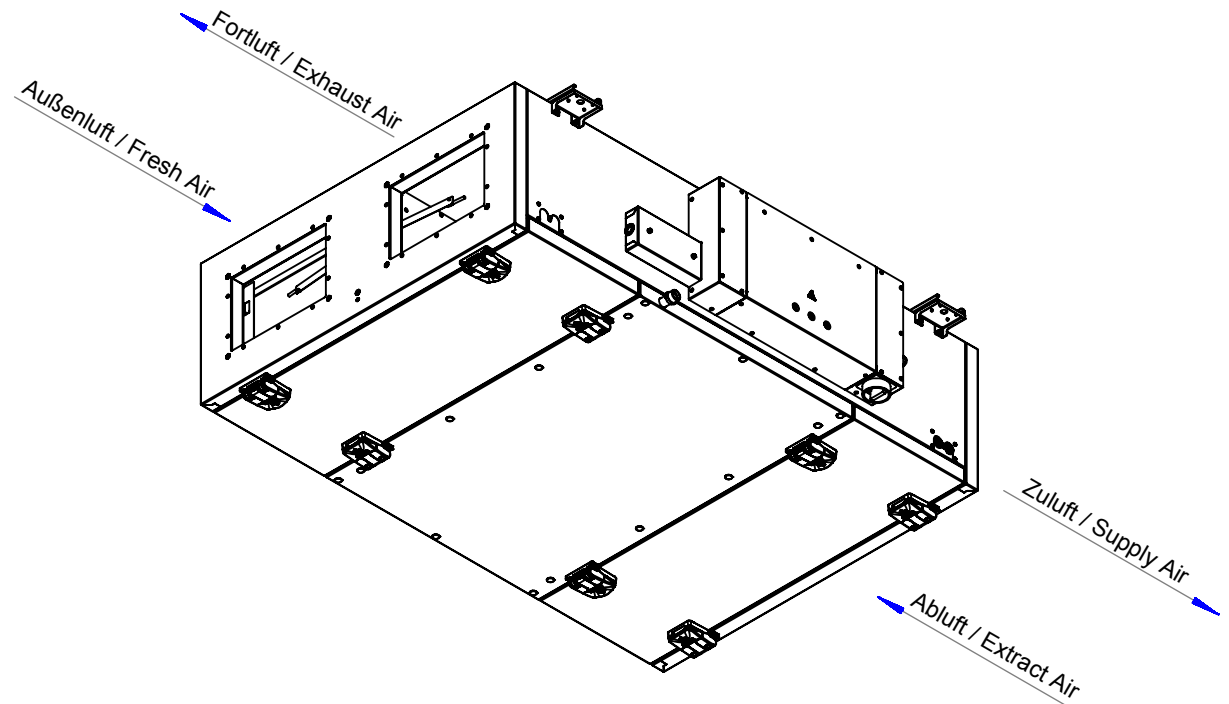


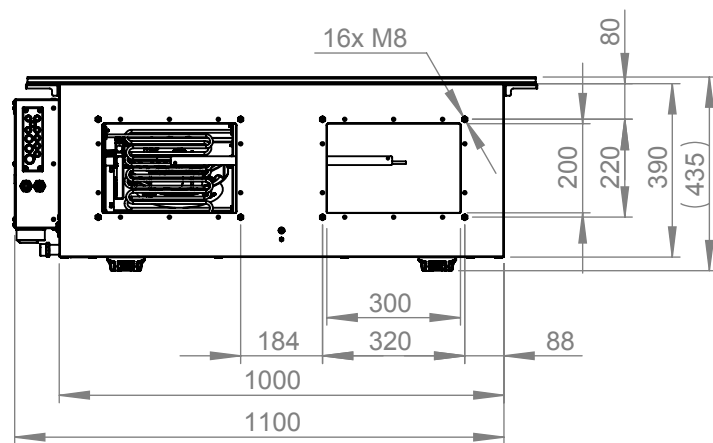

Kondensatablauf 1/2" mit Erweiterung auf 3/4" Außengewinde
 Drain 1/2" with extension on 3/4" male thread

X	Tür abnehmen/ remove door	min. 170mm
X	Tür aufklappen/ open the door	min. 450mm
X	Filter entnehmen/ remove filters	min. 320mm
Y	elektrischer Anschluss/ electrical connection	min. 100mm empf./ rec. 300mm
Z	Anschlusskabel/ cable connection	min. 200mm

ruck
 ruck Ventilatoren
 Max-Planck-Str. 5
 D-97944 Boxberg

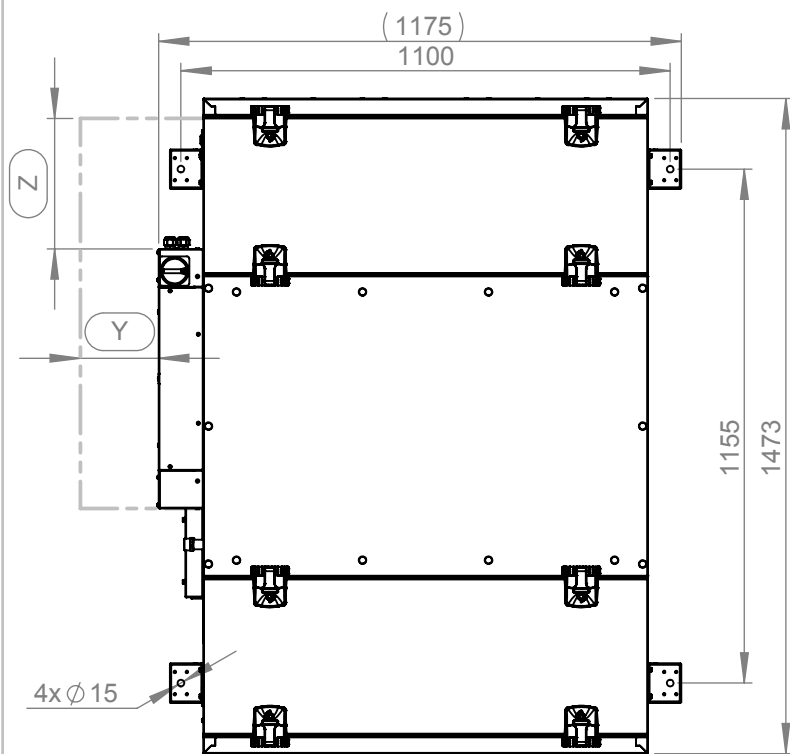

Protection Mark
 according to ISO 16016

1:17 A4 mm

General tolerances
 DIN ISO 2768-c

Created h.sachsenheimer 11.05.2022
 Drawn h.sachsenheimer 11.05.2022
 Released ma.fessler 04.07.2024
 Disabled

ETAK700FEOJR

163292 00