

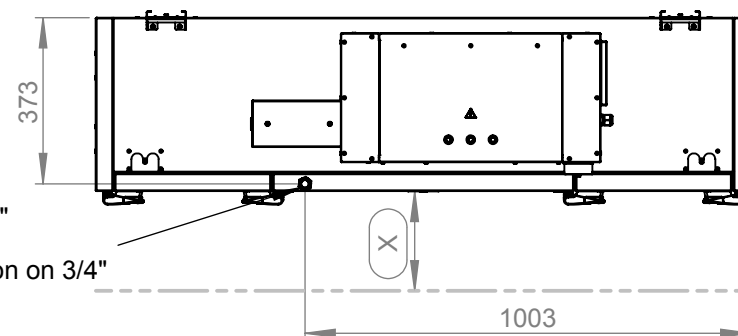
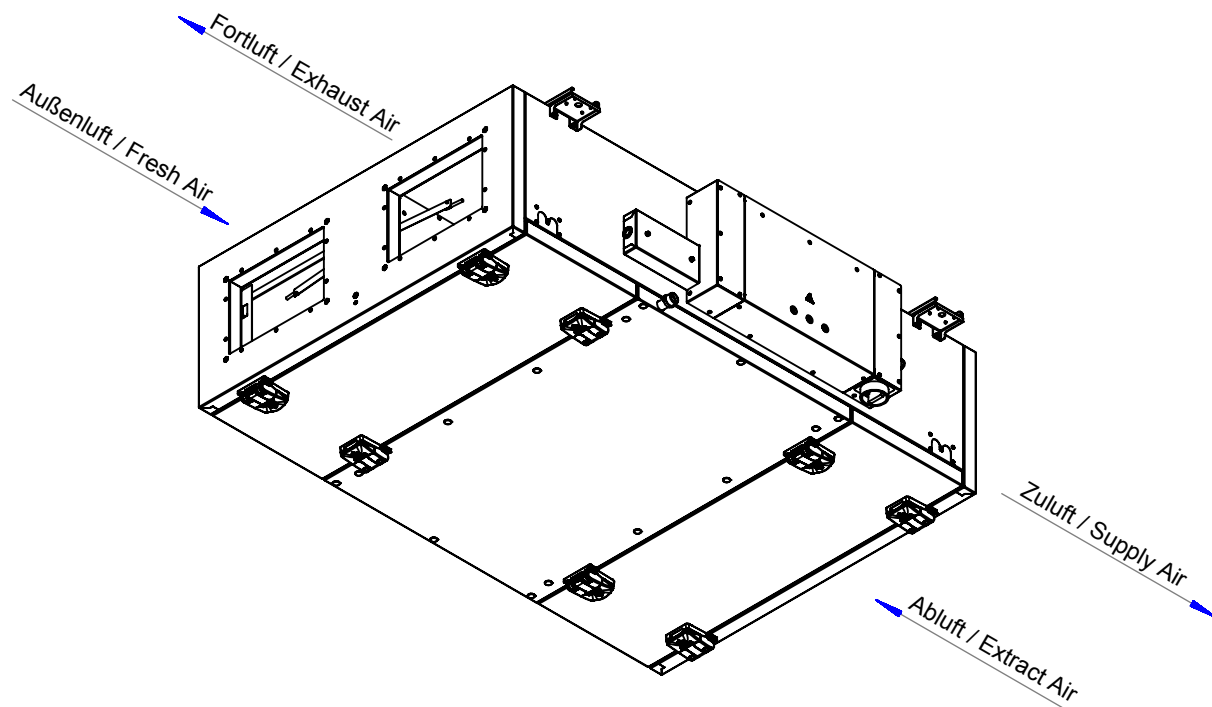


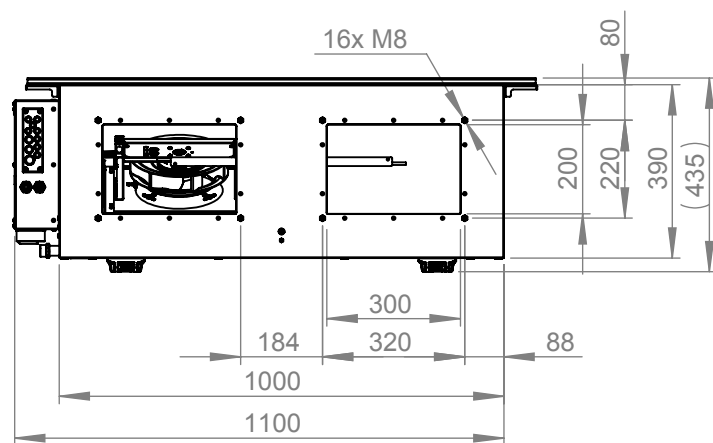

Kondensatablauf 1/2"
mit Erweiterung auf 3/4"
Außengewinde
Drain 1/2" with extension on 3/4"
male thread

X	Tür abnehmen/ remove door	min. 170mm
X	Tür aufklappen/ open the door	min. 450mm
X	Filter entnehmen/ remove filters	min. 320mm
Y	elektrischer Anschluss/ electrical connection	min. 100mm empf./ rec. 300mm
Z	Anschlusskabel/ cable connection	min. 200mm

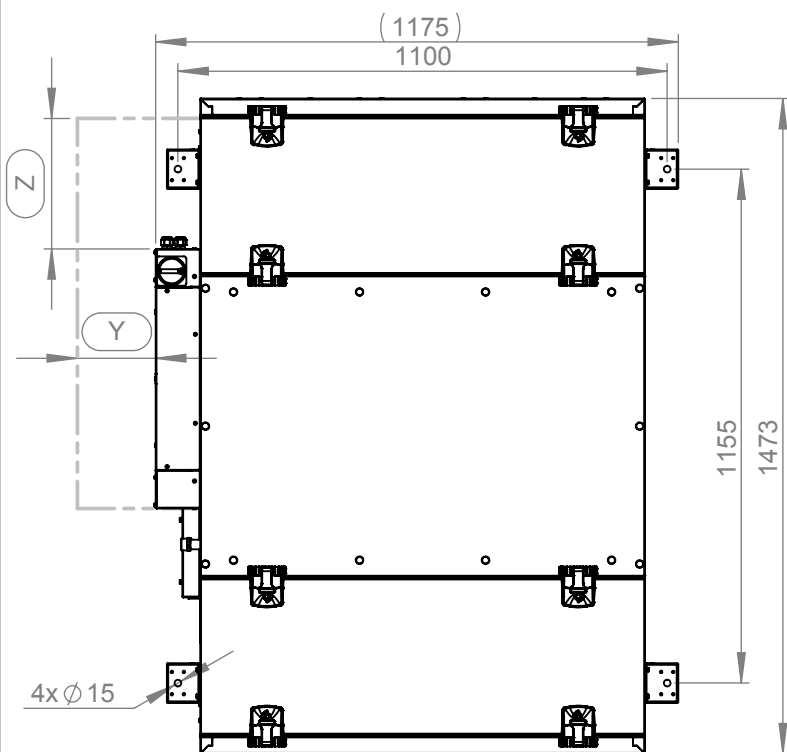

ruck Ventilatoren
Max-Planck-Str. 5
D-97944 Boxberg



Protection Mark
according to ISO16016

1:17 A4 mm

General tolerances
DIN ISO 2768-c

Created h.sachsenheimer 11.05.2022
Drawn h.sachsenheimer 11.05.2022
Released ma.fessler 29.03.2023
Disabled

ETAK700FOOJR

163295 00